



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Mar-2015 22-Mar-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: CALDERAS

Modelo: 91-34G511809T

Punto de ajuste en placa: 85 psig

Punto de ajuste encontrado: 85 psig

Observaciones:

MERCER S/N 6327 SCFH 766 1.6 ROS



Usuario: COGENERACION


Modelo: 91-43H51782U1T

Punto de ajuste en placa: 350 psig

Punto de ajuste encontrado: 348 psig

Observaciones:

MERCER S/N 4213446 2

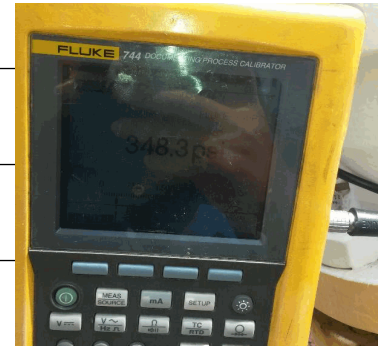

Usuario: INLAND

Modelo: 91-52J51V74U1T

Punto de ajuste en placa: 30 psig

Punto de ajuste encontrado: 30 psig

Observaciones:

MERCER S/N 702007 BRIDADA



Usuario: INOPHOS

Modelo: JOS/15/J

Punto de ajuste en placa: 120 psig

Punto de ajuste encontrado: 108 psig

Observaciones:

CROSBY VA148278 2



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23-Mar-2015

Fecha de aprobación: 26-Apr-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Mar-2015 22-Mar-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXION


Modelo: 91-52J51T88U1T

Punto de ajuste en placa: 500 psig

Punto de ajuste encontrado: 499 psig

Observaciones:

MERCER S/N 491505 BRIDADA ORIF J

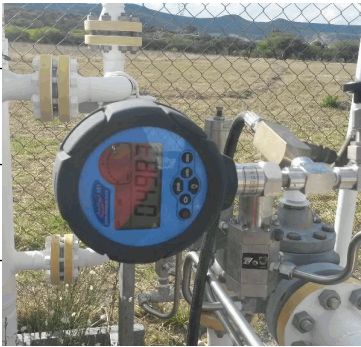

Usuario: JABONES

Modelo: 91-64K11V78U1T

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:

MERCER S/N 799811 3



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23-Mar-2015

Fecha de aprobación: 26-Apr-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez