



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014 15-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Equipo de inspección: medidor de espesores


No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: 03/10/2015

No. de certificado: TDIM 0333/15



ISOMÉTRICO

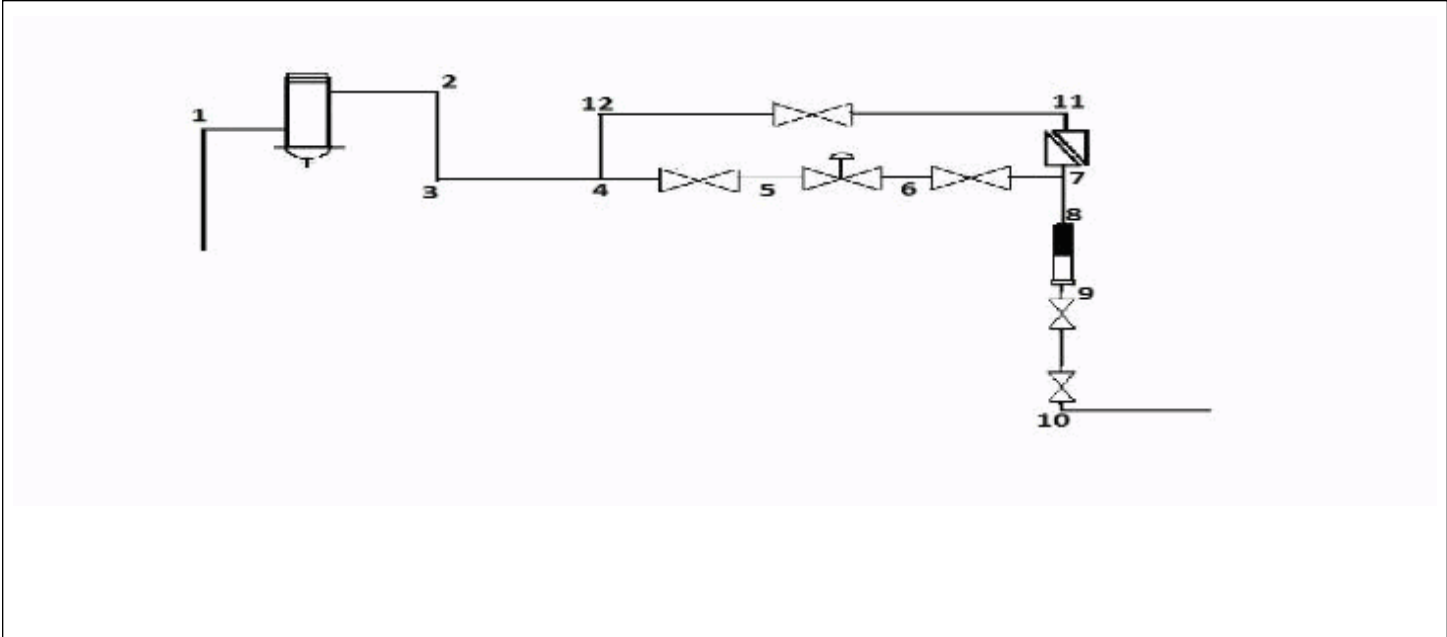

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espeor (plg)	Presion de operación (psig)	Espeor mínimo requerido
1	1	3.50	0	0.28	210	0.03000
2	2	4.00	0	0.29	210	0.03000
3	3	4.00	180	0.28	210	0.03000
4	4	4.00	270	0.32	210	0.03000
5	5	2.00	180	0.26	210	0.02000
6	6	2.00	180	0.28	35	0.02000
7	7	4.00	90	0.36	35	0.01000
8	8	4.00	180	0.29	35	0.01000
9	9	4.00	180	0.29	35	0.01000
10	10	4.00	0	0.30	35	0.01000
11	11	4.00	90	0.21	35	0.01000
12	12	4.00	270	0.28	35	0.01000

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Oct-2015

Fecha de aprobación: 27-Oct-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>16-Oct-2014 15-Oct-2015</u>	REV. 0 RO-008
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<u>26-Oct-2015</u>
			Fecha de aprobación: <u>27-Oct-2015</u>
			Elaborado por: <u>Alberto Salinas Castro</u>
			Aprobado por: <u>Rolando Velazquez Ramirez</u>