



IGASAMEX


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario:	<u>MASECA MTY</u>
Equipo de inspección:	<u>MEDIDOR OLYMPUS</u>
No. de serie:	<u>110855202</u>
Fecha de calibración:	<u>01/10/2012</u>
No. de certificado:	<u>LMD-122324</u>



ISOMÉTRICO

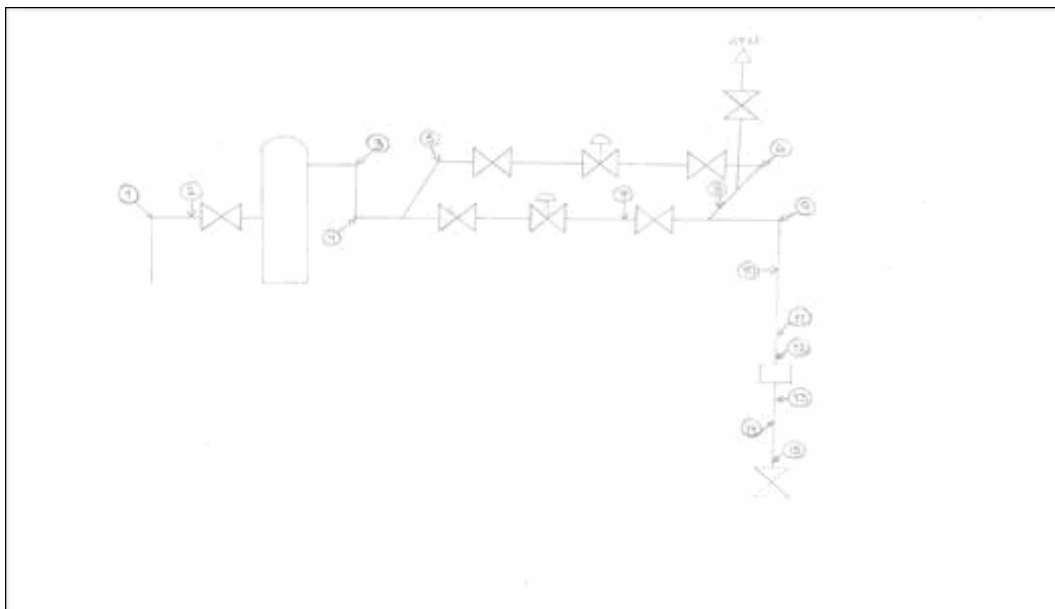

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1		4.50000	0°	0.20700	300	0.03860
2		2.37500	0°	0.28800	300	0.02040
3		2.37500	0°	0.20400	300	0.02040
4		2.37500	180°	0.22400	300	0.02040
5		2.37500	270°	0.18900	300	0.02040
6		2.37500	270°	0.18200	78	0.00530
7		2.37500	0°	0.21500	78	0.00530
8		2.37500	0°	0.16300	78	0.00530
9		2.37500	270°	0.20400	78	0.00530
10		2.37500	90°	0.16700	78	0.00530
11		2.37500	0°	0.18100	78	0.00530
12		2.37500	0°	0.16700	78	0.00530
13		2.37500	0°	0.16400	78	0.00530
14		2.37500	180°	0.20500	78	0.00530

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2013 07:52:57p.m.

Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:26:41p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Julio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

15	2.37500	0°	0.16800	78	0.00530
----	---------	----	---------	----	---------

Observaciones:

SE SUSTITUIRA UN TRAMO DE TUBERIA, YA QUE A PESAR DE QUE CUMPLE CON EL ESPESOR SE OBSERVA DESGASTE.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2013 07:52:57p.m.

Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:26:41p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández