



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: CASETA DE ODORIZACION SISTEMA CCL CONTAINER

Equipo de inspección: OLYMPUS NDT


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 03/05/2012

No. de certificado: 2084309



ISOMÉTRICO

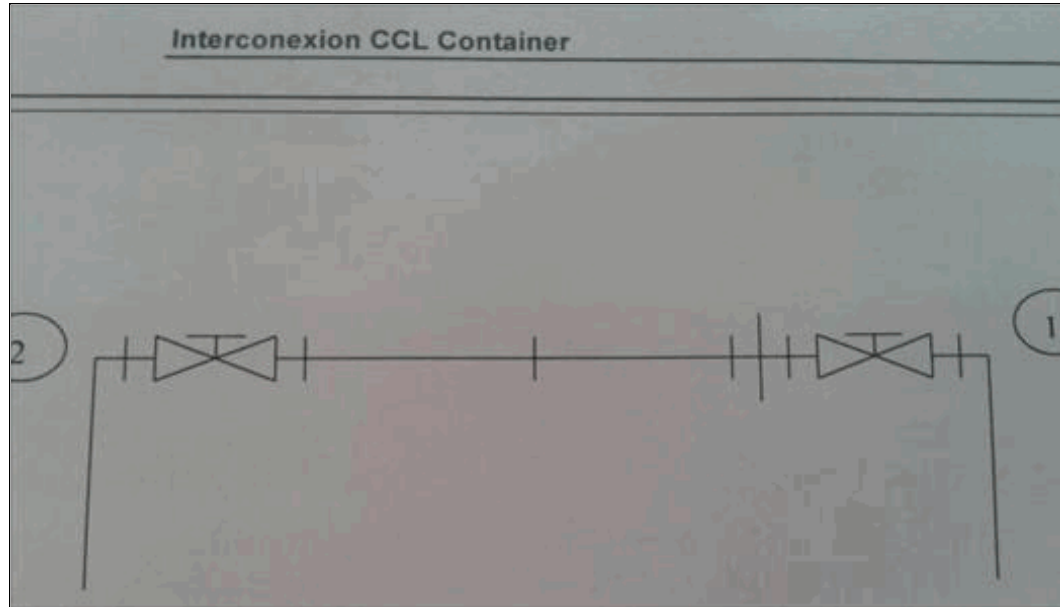

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	ASETA OI	2.00000	0°	0.16300	420	0.02570
2	ASETA O	2.00000	0°	0.15100	420	0.02570

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/09/2012 02:47:52p.m.

Fecha de aprobación: 23/09/2012 04:13:19p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: CCL CONTAINER

Equipo de inspección: OLYMPUS NDT


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 03/05/2012

No. de certificado: 2084309



ISOMÉTRICO

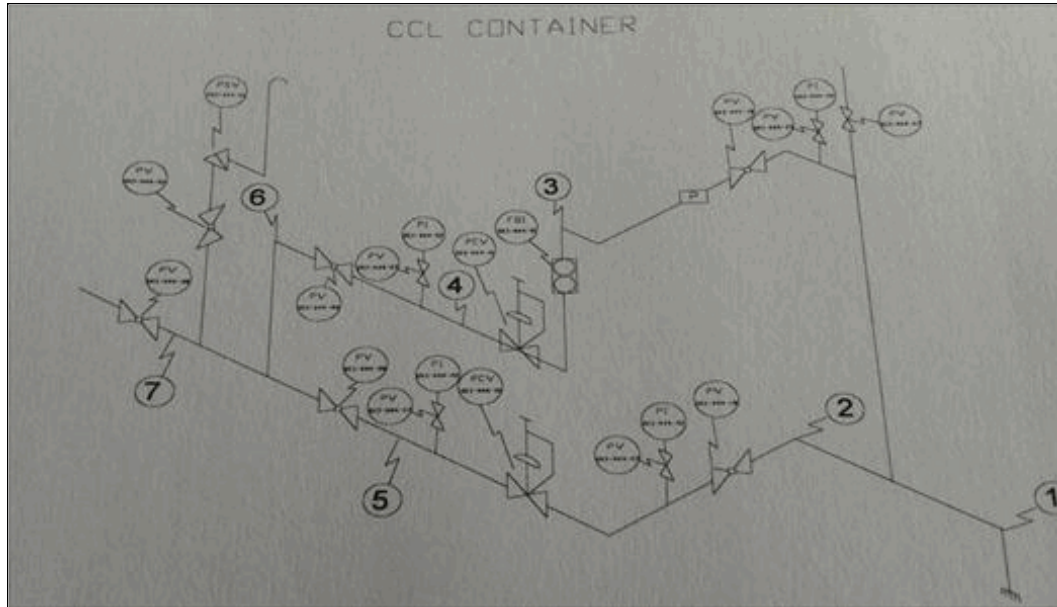

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	CCL	2.00000	0°	0.15100	450	0.02570
2	CCL	2.00000	0°	0.22500	450	0.02570
3	CCL	2.00000	0°	0.18100	450	0.02570
4	CCL	2.00000	0°	0.15500	30	0.00170
5	CCL	2.00000	0°	0.17100	30	0.00170
6	CCL	2.00000	0°	0.17200	30	0.00170
7	CCL	2.00000	0°	0.16900	30	0.00170

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/09/2012 02:47:52p.m.

Fecha de aprobación: 23/09/2012 04:13:19p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez