




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

**Usuario:** AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus  
**No. de serie:** 120971902  
**Fecha de calibración:** 5 de julio  
**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

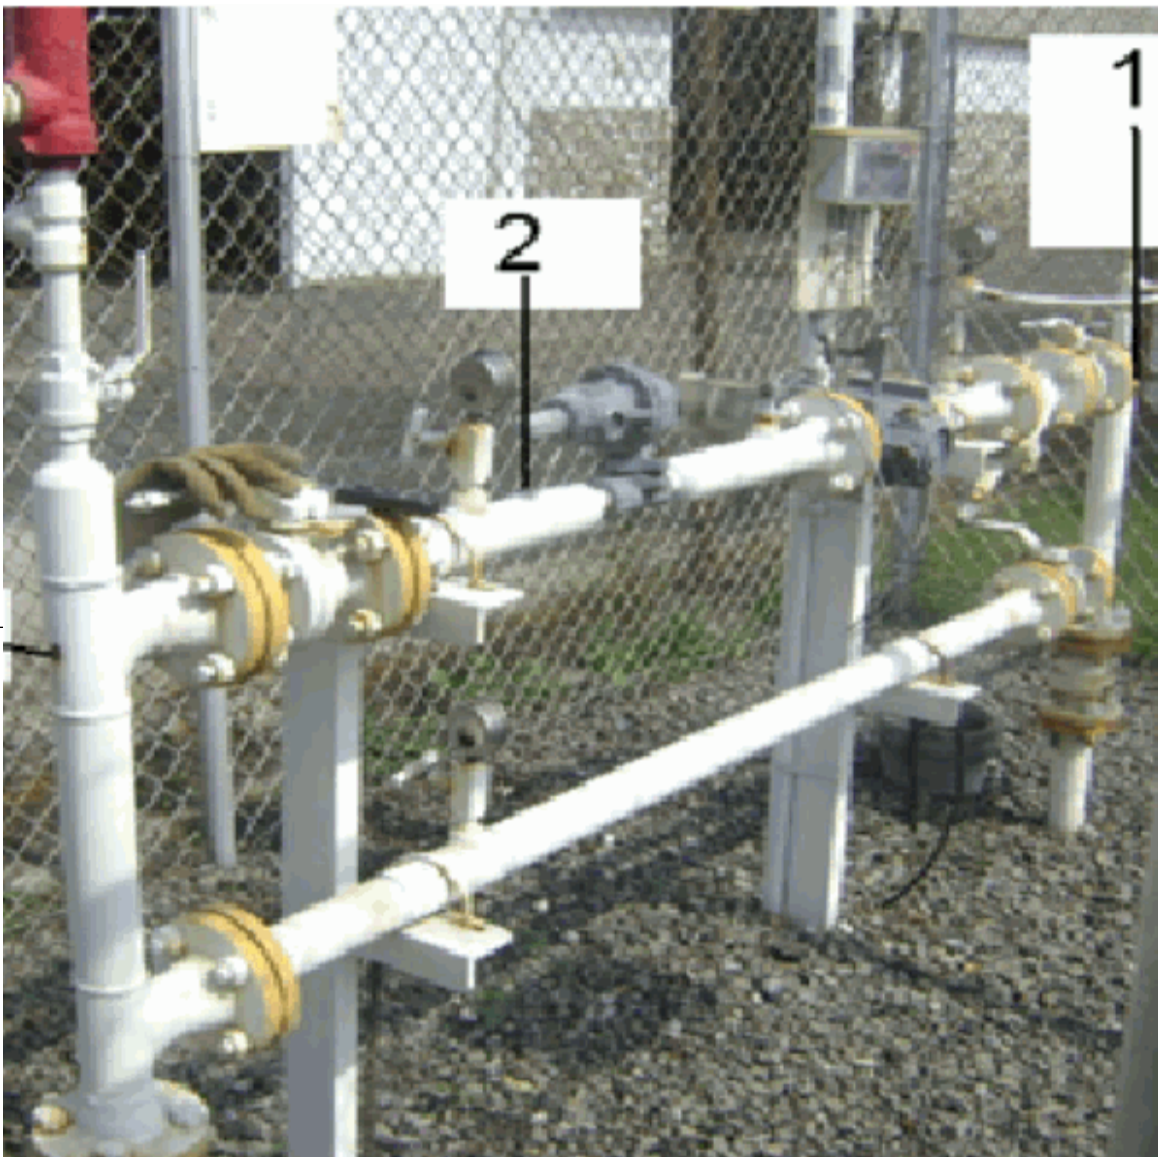

or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**


SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	2.38	90	163.00	100	4.71
2	2	2.38	0	144.00	35	1.65
3	3	2.38	90	234.00	35	1.65

Observaciones:

No se requieren acciones

**Usuario:** DEACERO, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus  
**No. de serie:** 120971902  
**Fecha de calibración:** 5 de julio  
**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**


SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	1.90	90	188.00	100	3.77
2	2	1.90	90	208.00	100	3.77
3	3	1.90	90	200.00	100	3.77
4	4	1.90	90	201.00	32	1.21

Observaciones:

No se requieren acciones

**Usuario:** GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus  
**No. de serie:** 120971902  
**Fecha de calibración:** 5 de julio  
**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

--	--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**


SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	1.90	90	196.00	100	3.77
2	2	1.90	90	217.00	100	3.77
3	3	1.90	90	206.00	100	3.77
4	4	1.90	90	392.00	35	1.32

Observaciones:

No se requieren acciones

<b>Usuario:</b>	INDUSTRIAS CARI, S.A.
Equipo de inspección:	Medidor de ultrasonido Olympus
No. de serie:	120971902
Fecha de calibración:	5 de julio
No. de certificado:	27458



**ISOMÉTRICO**

--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014

**Fecha de aprobación:** 21-May-2014

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	2.38	0	156.00	100	4.71
2	2	2.38	0	181.00	100	4.71
3	3	2.38	0	236.00	10	0.47

Observaciones:  
No se requieren acciones

**Usuario:** MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus  
**No. de serie:** 120971902  
**Fecha de calibración:** 5 de julio  
**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca





**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	2.38	0	124.00	100	4.71
2	2	2.38	0	155.00	100	4.71
3	3	2.38	0	204.00	40	1.88

Observaciones:

No se requieren acciones


**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus

**No. de serie:** 120971902

**Fecha de calibración:** 5 de julio

**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014

**Fecha de aprobación:** 21-May-2014

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	3.50	90	368.00	600	41.67
2	2	2.38	90	194.00	600	41.67
3	3	2.38	90	232.00	600	41.67
4	4	2.38	90	161.00	600	41.67
5	5	2.38	90	135.00	600	41.67
6	6	2.38	90	197.00	350	16.49
7	7	2.38	90	153.00	600	41.67
8	8	2.38	90	242.00	350	16.49

Observaciones:  
No se requieren acciones

**Usuario:** CASETA BAJA  
**Equipo de inspección:** Medidor de ultrasonido Olympus  
**No. de serie:** 120971902  
**Fecha de calibración:** 5 de julio  
**No. de certificado:** 27458



**ISOMÉTRICO**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>



or mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2013 28-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

1	1	2.38	90	137.00	300	16.49
2	2	4.50	90	223.00	100	8.93
3	3	4.50	90	210.00	100	8.93

Observaciones:

---



---



---

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	13-May-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	21-May-2014
			<b>Elaborado por:</b>	Jose Antonio Villegas Ruiz
			<b>Aprobado por:</b>	Mateo Guapo Cerca