



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

**Usuario:** 1ra etapa

**Modelo:**  
mercer 91-55H11V74U1

**Punto de ajuste en placa:**  
35 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
0 psig

**Observaciones:**  
SERIE 102455  
CAP 691 SCFM AIR  
1.5 pulgadas



**Usuario:** 2da etapa

**Modelo:**  
mercer 91-62K11V76U1T

**Punto de ajuste en placa:**  
34 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
0 psig

**Observaciones:**  
SERIE 206358  
CAP 1621 SCFM AIR  
3-pulgadaas



**Usuario:** 3ra etapa

**Modelo:**  
mercer 91-52J51V76U1T

**Punto de ajuste en placa:**  
45 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
0 psig

**Observaciones:**  
CAP 1377SCFM AIR  
2 pulgadas




**Usuario:** 4ta etapa

**Modelo:**  
Mercer 91-62K11V76U1T

**Punto de ajuste en placa:**  
40 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
38 psig

**Observaciones:**  
SERIE 526322  
CAP 1826 SCFM AIR  
3-pulgadas

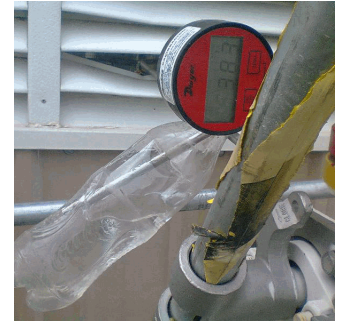

**Usuario:** 5ta etapa

**Modelo:**  
Mercer 91-62K11V76U1T

**Punto de ajuste en placa:**  
40 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
37 psig

**Observaciones:**  
SERIE 679251  
CAP 1826 SCFM AIR  
2-pulgadas



**Usuario:** interconexion

**Modelo:**  
Mercer 91-68L11V1HU1T

**Punto de ajuste en placa:**  
110 psig

**Punto de ajuste encontrado:**  
110 psig

**Observaciones:**  
CAP 6526 sacfm air  
SERIE 14660  
3-pulgadas



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04/10/2012 11:08:24a.m.

**Fecha de aprobación:** 05/10/2012 06:56:07p.m.

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal