



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-May-2013 23-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: INTERCONEXIÓN

Equipo de inspección: Medidor de Espesores


No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: 29/11/2013

No. de certificado: TDIM 2145/13



ISOMÉTRICO

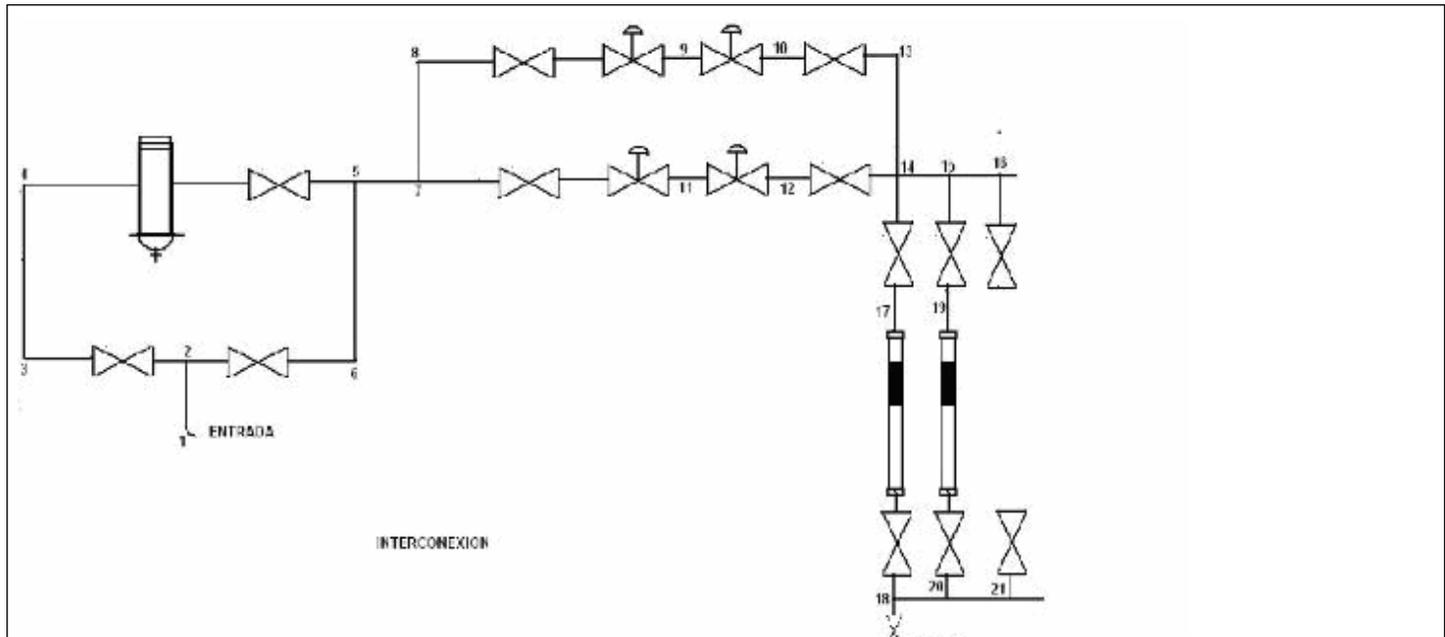

r mínimo requerido

No.	Diámetro	Longitud	Material	Presión	Temperatura	Velocidad	Corrosión
1	1	4.00	0	0.57	750	0.10	
2	2	4.00	180	0.63	750	0.10	
3	3	4.00	90	0.31	750	0.10	
4	4	4.00	90	0.30	750	0.10	
5	5	4.00	90	0.28	750	0.10	
6	6	4.00	270	0.42	750	0.10	
7	7	4.00	0	0.35	750	0.10	
8	8	4.00	90	0.29	750	0.10	
9	9	2.00	180	0.17	550	0.02	
10	10	2.00	180	0.19	270	0.02	
11	11	2.00	180	0.22	550	0.02	
12	12	2.00	180	0.22	300	0.02	
13	13	4.00	90	0.39	300	0.10	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014

Fecha de aprobación: 12-Jun-2014

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-May-2013 23-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008


14	14	4.00	270	0.45	300	0.10
15	15	4.00	90	0.43	300	0.10
16	16	4.00	90	0.27	300	0.10
17	17	4.00	0	0.32	300	0.10
18	18	4.00	270	0.41	300	0.10
19	19	4.00	270	0.35	300	0.10
20	20	4.00	90	0.44	300	0.10
21	21	4.00	90	0.34	300	0.10

Observaciones:

Usuario: 2DO PASO
Equipo de inspección: Medidor de Espesores
No. de serie: 110855202
Fecha de calibración: 29/11/2013
No. de certificado: TDIM 2145/13



ISOMÉTRICO

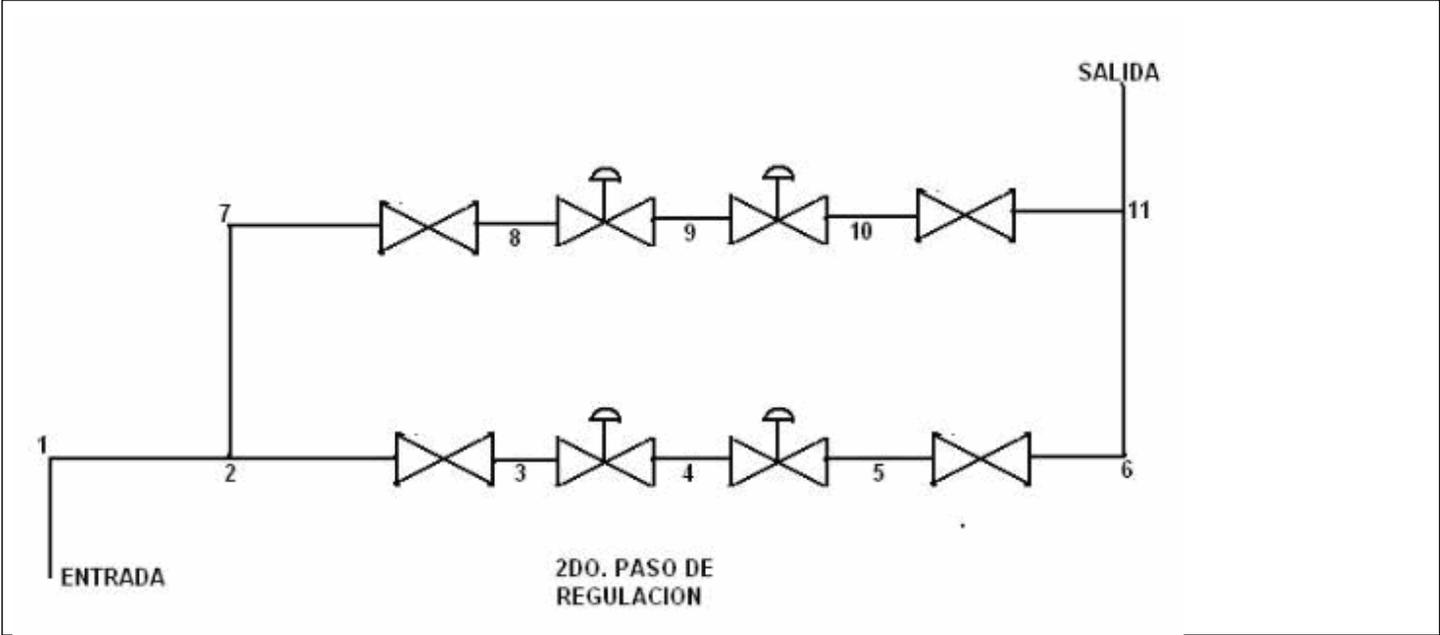

N°	Punto	Diametro Exterior (pig)	Cuadrante	Espesor (pig)	Presion de operacion (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	4.00	0	0.25	300	0.03
2	2	4.00	180	0.31	300	0.03

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014
Fecha de aprobación: 12-Jun-2014
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-May-2013 23-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

3	3	4.00	180	0.24	300	0.03
4	4	2.00	180	0.23	250	0.02
5	5	2.00	180	0.26	35	0.02
6	6	4.00	0	0.28	35	0.03
7	7	4.00	0	0.24	300	0.03
8	8	4.00	90	0.28	300	0.03
9	9	2.00	180	0.25	250	0.02
10	10	2.00	180	0.37	30	0.02
11	11	4.00	90	0.40	35	0.03

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	11-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	12-Jun-2014
			Elaborado por:	Alberto Salinas Castro
			Aprobado por:	Neftalí López