



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: 2DO PASO

Equipo de inspección: Medidor de Espesores


No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: 01/10/2012

No. de certificado: LMD 122324



ISOMÉTRICO

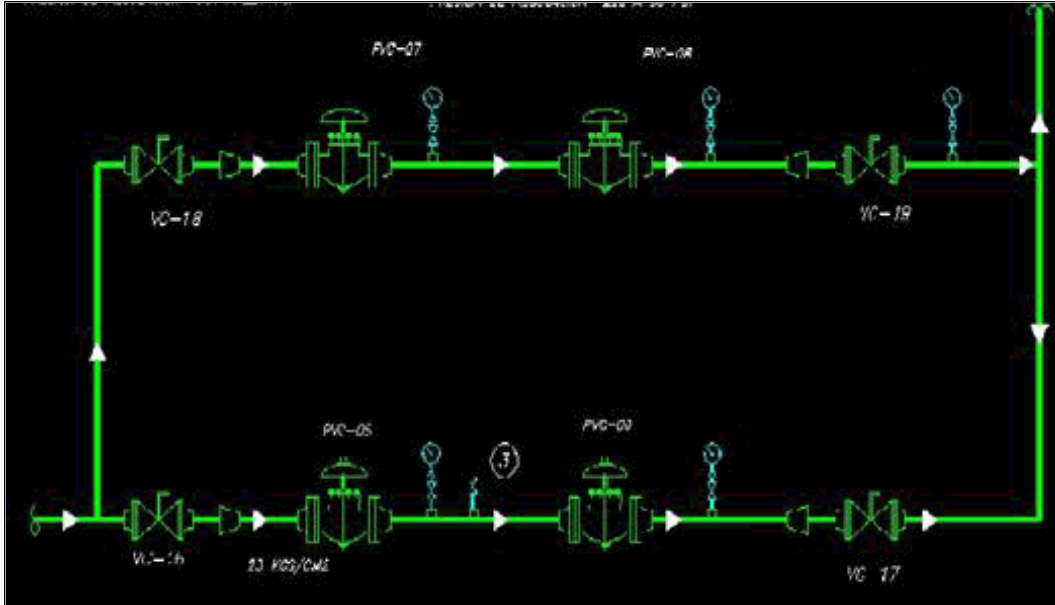

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	4.00000	0°	0.26600	280	0.03200
2	2	2.00000	180°	0.25800	280	0.01600
3	3	2.00000	90°	0.23300	280	0.01600
4	4	4.00000	270°	0.31100	30	0.00340

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/06/2013 03:21:22p.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2013 08:52:29p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Nefalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: INTERCONEXION

Equipo de inspección: Medidor de Espesores


No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: 01/10/2012

No. de certificado: LMD 122324



ISOMÉTRICO

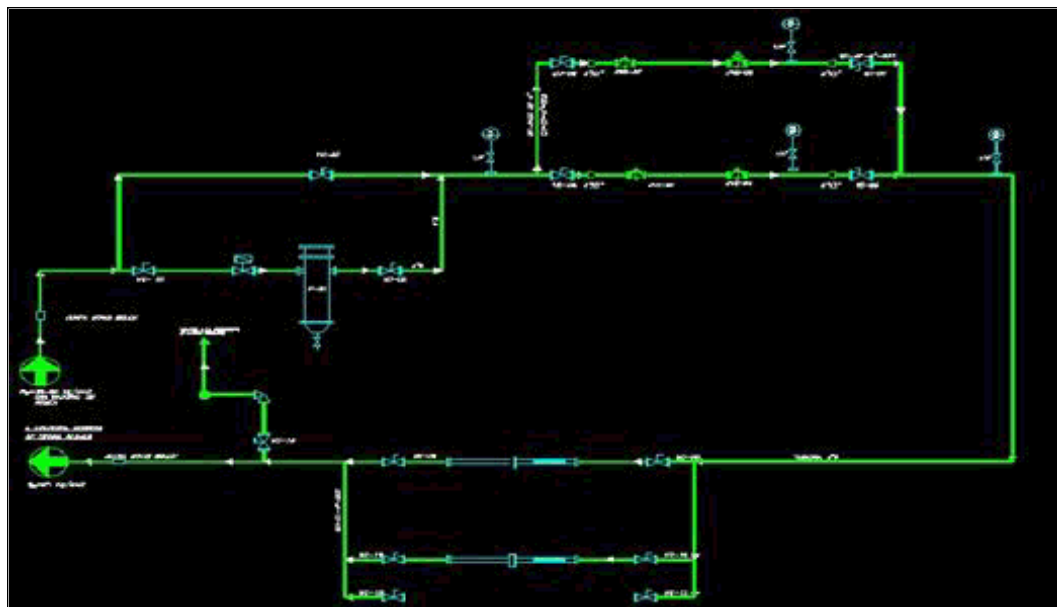

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	4.00000	0°	0.48600	700	0.09710
2	2	4.00000	0°	0.75400	700	0.09710
3	3	4.00000	90°	0.22600	700	0.09710
4	4	4.00000	180°	0.22700	700	0.09710
5	5	4.00000	0°	0.22400	700	0.09710
6	6	4.00000	180°	0.34500	700	0.09710
7	7	4.00000	90°	0.24500	700	0.09710
8	8	4.00000	180°	0.36400	700	0.09710
9	9	2.00000	90°	0.14600	300	0.01710
10	10	2.00000	0°	0.16700	300	0.01710

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/06/2013 03:21:22p.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2013 08:52:29p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Nefalí López