



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA: Gas de Atlatcomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jun-2014 07-Jun-2015 **REV. 0**  
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: ANUAL **RO-011**

<b>Usuario:</b> <u>COHISA</u>	<b>Usuario:</b> <u>COOPER STANDARD</u>
Modelo: <u>95 33113D85</u>	Modelo: <u>95 33113D85</u>
Punto de ajuste en placa: <u>45 psig</u>	Punto de ajuste en placa: <u>40 psig</u>
Punto de ajuste encontrado: <u>45 psig</u>	Punto de ajuste encontrado: <u>40 psig</u>
Observaciones: <u>PRV 03 FULL PORT</u>	Observaciones: <u>PRV 04 FULLPORT</u>



<b>Usuario:</b> <u>DART DE MEXICO</u>	<b>Usuario:</b> <u>INTERCONEXION</u>
Modelo: <u>91 67L11V1DU1T</u>	Modelo: <u>91 67L11V1HU1T</u>
Punto de ajuste en placa: <u>42 psig</u>	Punto de ajuste en placa: <u>120 psig</u>
Punto de ajuste encontrado: <u>42 psig</u>	Punto de ajuste encontrado: <u>120 psig</u>
Observaciones: <u>PCV 02 OK</u>	Observaciones: <u>OK</u>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2015  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Jun-2014 07-Jun-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: LA QUERENCIA

Modelo: 91 33G11V07U1

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 51 psig

Observaciones:

PRV 06

---



---



Usuario: REICHHOLD

Modelo: 91 62K11V78U1T

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig


Observaciones:

PRV 07

---



---

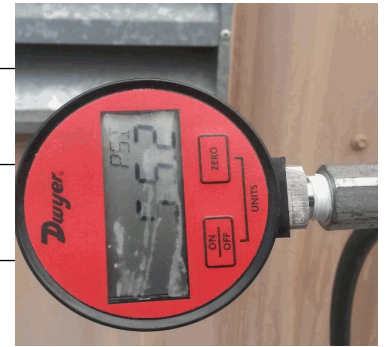

Usuario: SMURFIT KAPPA

Modelo: null

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 71 psig

Observaciones:

PRV 08

---



---



Usuario: STRETCHLINE

Modelo: 91 43G61C06U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:

PRV 05

---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jun-2014

Fecha de aprobación: 02-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López