




**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Dec-2015 al 07-Jun-2016	REV. 0
Fecha: 14-Jun-2016	Precio Gas: 18.00	Ficha: RO-DF-02-1-149-000-M6-139
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: SWERIN			Fecha Calibración:		No. Serie: EX-TEC PM 4		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	INTERCONEXION	Conectores de Instrumentacion	200	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	INTERCONEXION	Conectores de Instrumentacion	9,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	6.00	108.00
3	INTERCONEXION	Conectores de Instrumentacion	250	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	INTERCONEXION	Valvulas	30,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	33.00	594.00
5	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	8,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	18.00	324.00
6	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	9,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	21.00	378.00
7	DART DE MEXICO	Valvulas	1,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	18.00
8	COHISA	Valvulas	1,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	18.00
9	COOPER STANDARD	Valvulas	9,600	Grado 3	Reparacion < 15 meses	10.00	180.00
10	QUERENCIA	Valvulas	9,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	10.00	180.00
11	QUERENCIA	Valvulas	450	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
12	QUERENCIA	Valvulas	1,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	18.00
13	QUERENCIA	Valvulas de Alivio	100	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
14	SMURFIT KAPPA	Conectores de Instrumentacion	3,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	2.00	36.00
Perdidas Totales:						103.00	1,854.00

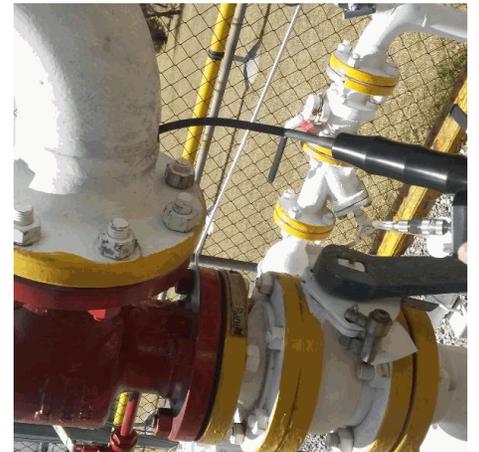

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jun-2016
Fecha de aprobación: 16-Jun-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López