



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: CSP-PLASTICS

Modelo: 95-3311308S

Punto de ajuste en placa: 26 psig

Punto de ajuste encontrado: 26 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.



Usuario: Espumas del aguila

Modelo: 91-52J51V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 39 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.



Usuario: INTERCONEXIÓN FLORIDO

Modelo: 91-64K11V82U1T

Punto de ajuste en placa: 105 psig

Punto de ajuste encontrado: 105 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.




Usuario: Oceanside

Modelo: 95-5121308S

Punto de ajuste en placa: 17 psig

Punto de ajuste encontrado: 17 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.

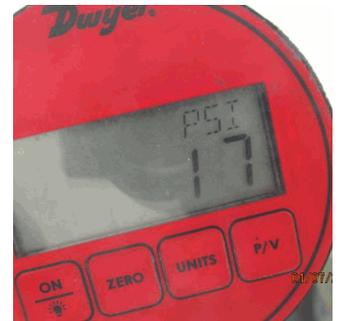

Usuario: Samil

Modelo: 91-52J51V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.



Usuario: Samsung

Modelo: 91-67L11V1DU1T

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 35 psig

Observaciones:
Condición normal de operación.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2013 05:15:21p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2013 02:16:38p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Schlage

Modelo: 91-52J51V74U1T

Punto de ajuste en placa: 20 psig

Punto de ajuste encontrado: 19 psig

Observaciones:
Condición normal de operación



Usuario: Trelleborg

Modelo: 91-34G51V06U1T

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 35 psig

Observaciones:
Condición normal de operación



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2013 05:15:21p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2013 02:16:38p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández