



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

**TAG:** PCV-1.01 Chemiplastica  
**Modelo:** 627  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 22 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno  
 Observaciones: se remplazan partes blandas y garantiza su hermeticidad



**TAG:** PCV-1.02 Chemiplastica  
**Modelo:** 627  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 25 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno  
 Observaciones: \_\_\_\_\_



**TAG:** PCV-0.01 interconexion  
**Modelo:** EZR 2" 2x1 trim 30%  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 450 psig  
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno  
 Observaciones: se remplazan partes blandas



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 25/07/2013 02:07:59p.m.  
**Fecha de aprobación:** 26/07/2013 02:49:39p.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

**TAG:** PCV-0.02 interconexion

**Modelo:** EZR 2" 2x1 trim 30%


**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 85 psig  
Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: se remplazan partes blandas

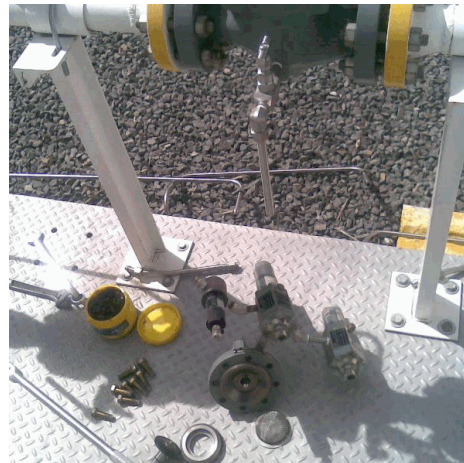

**TAG:** PCV-0.03 interconexion

**Modelo:** EZR 2" 2x1 trim 30%

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 450 psig  
Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: se remplazan partes blandas



**TAG:** PCV-0.04 interconexion

**Modelo:** EZR 2" 2x1 trim 30%

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Correctos  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 85 psig  
Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: se remplazan partes blandas



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 25/07/2013 02:07:59p.m.

**Fecha de aprobación:** 26/07/2013 02:49:39p.m.

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PCV-2.01 Monsanto  
 Modelo: EZR 2" 2x1 trim 100%  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 43 psig  
 Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno  
 Observaciones: se remplazan partes blandas y revisa su hermeticidad



TAG: PCV-2.02 Monsanto  
 Modelo: EZR 2" 2x1 trim 100%  
**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correctos  
 Resortes Ninguno  
**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si  
**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 0 psig  
 Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno  
 Observaciones: se verifica hermeticidad de equipo



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 25/07/2013 02:07:59p.m.  
 Fecha de aprobación: 26/07/2013 02:49:39p.m.  
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca