



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2015 31-Oct-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario:	MASECA-CHINAMECA
Equipo de inspección:	OLYMPUS
No. de serie:	160774203
Fecha de calibración:	03-23-2016
No. de certificado:	453541597978



ISOMÉTRICO

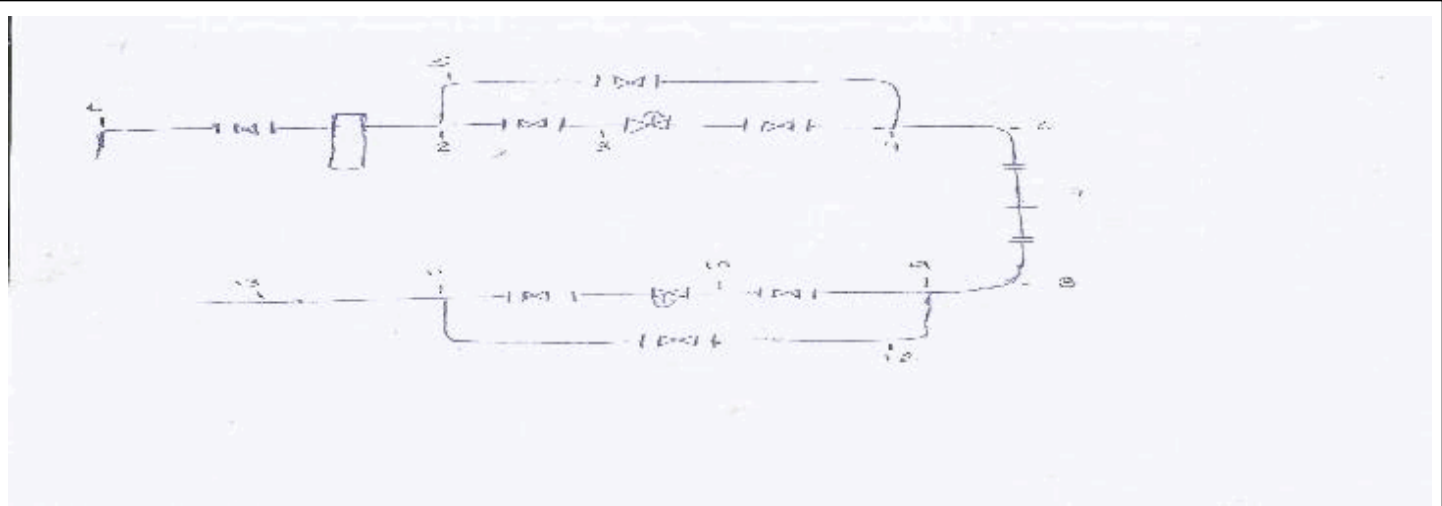

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.31	90	0.16	300	0.02000
2	2	2.31	0	0.02	300	0.02000
3	3	2.31	180	0.22	300	0.02000
4	4	2.31	270	0.30	300	0.02000
5	5	2.31	0	0.24	120	0.02000
6	6	2.31	90	0.18	120	0.02000
7	7	2.31	180	0.16	120	0.02000
8	8	2.31	270	0.19	120	0.02000
9	9	2.31	0	0.23	120	0.02000
10	10	2.31	90	0.25	120	0.02000
11	11	2.31	180	0.26	58	0.02000
12	12	2.31	270	0.25	58	0.02000
13	13	2.31	0	0.15	58	0.02000

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2016

Fecha de aprobación: 28-Oct-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2015 31-Oct-2016	REV. 0 RO-008
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	ANUAL	

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2016

Fecha de aprobación: 28-Oct-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez
