



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2014 31-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: MASECA-CHINAMECA
Equipo de inspección: Ultrasonido Mca. Olympus
No. de serie: 110855202
Fecha de calibración: 30/07/15
No. de certificado: TDIM 0333/15



ISOMÉTRICO

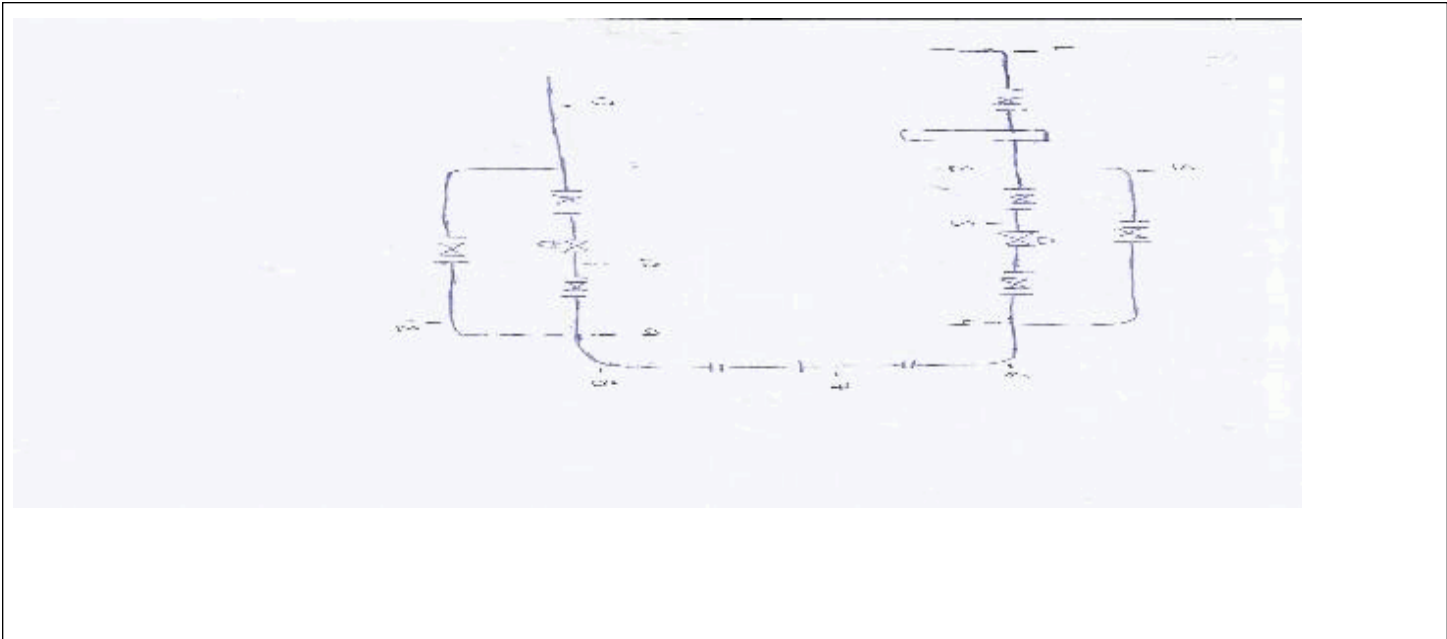

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0	0.17	300	0.01000
2	2	2.38	270	0.28	300	0.01000
3	3	2.38	180	0.25	300	0.01000
4	4	2.38	0	0.36	120	0.02000
5	5	2.38	270	0.36	120	0.02000
6	6	2.38	180	0.24	120	0.02000
7	7	2.38	90	0.20	120	0.02000
8	8	2.38	0	0.25	120	0.02000
9	9	2.38	180	0.30	120	0.02000
10	10	2.31	270	0.26	120	0.02000
11	11	2.31	270	0.27	120	0.02000
12	12	2.31	90	0.21	58	0.02000
13	13	2.31	180	0.24	58	0.02000

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2015
Fecha de aprobación: 14-Oct-2015
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2014 31-Oct-2015	REV. 0 RO-008
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	ANUAL	

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	13-Oct-2015
			Fecha de aprobación: 14-Oct-2015
			Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
			Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez