



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	12-Dec-2014 11-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: _____ HERSHEYS ESCOBEDO _____

Equipo de inspección: _____ Ultrasonido Mca Olympus _____


No. de serie: _____ 120971902 _____

Fecha de calibración: _____ 04/03/2015 _____

No. de certificado: _____ SNDT-2015-MAR.002 _____



ISOMÉTRICO

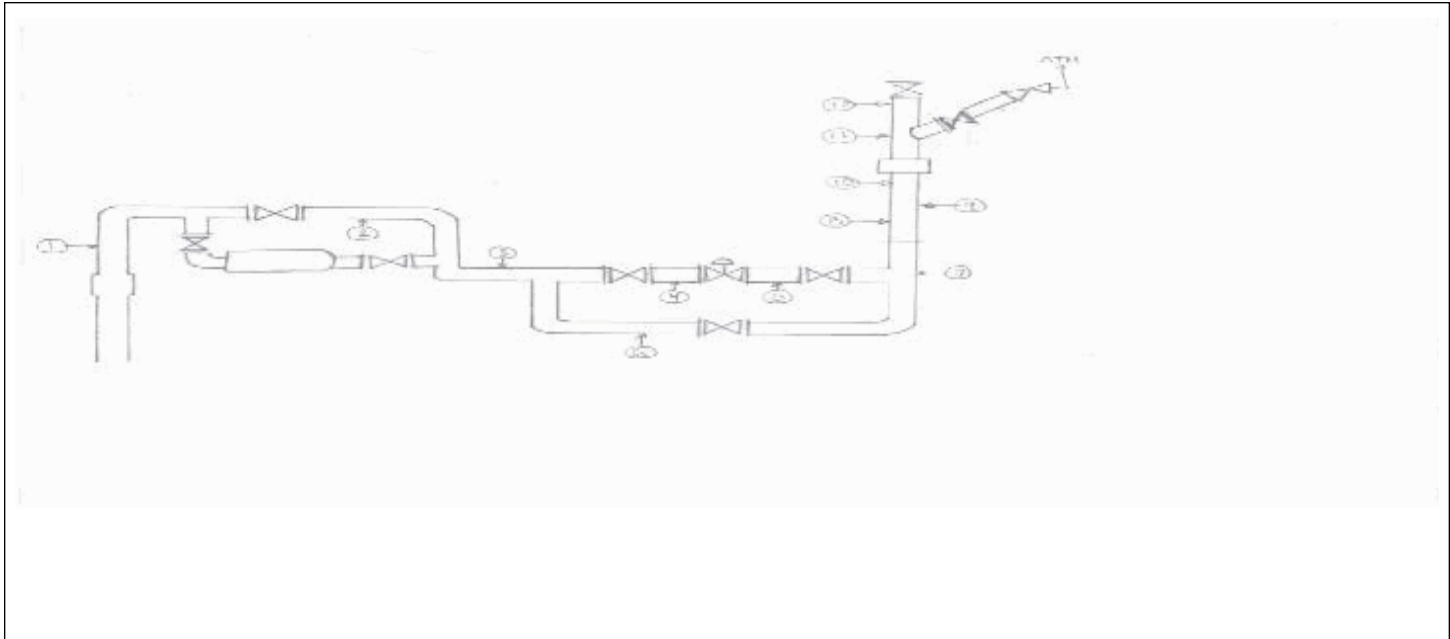

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	3.50	0	0.25	420	0.04200
2	2	3.50	90	0.25	420	0.04200
3	3	3.50	270	0.24	420	0.04200
4	4	3.50	180	0.22	420	0.04200
5	5	3.50	270	0.22	60	0.00600
6	6	2.38	180	0.20	420	0.02800
7	7	3.50	90	0.31	60	0.00600
8	8	3.50	180	0.21	60	0.00600
9	9	3.50	270	0.21	60	0.00600
10	10	3.50	90	0.21	60	0.00600
11	11	3.50	180	0.20	60	0.00600
12	12	3.50	180	0.21	60	0.00600

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jan-2016

Fecha de aprobación: 26-Jan-2016

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Hersmex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>12-Dec-2014 11-Dec-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<u>05-Jan-2016</u>
			Fecha de aprobación: <u>26-Jan-2016</u>
			Elaborado por: <u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>
			Aprobado por: <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>