IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	**REV. 0**
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-003**

Usuario: **CLIENTE DONDÉ**

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Se aplica limpieza
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	Se realiza limpieza general

Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2011
Proximo llenado	01/10/2012

Observaciones:
-Se aplica mantenimiento trimestral predictivo a prv´s -Se limpian y lubrican partes y accesorios -No se requiere cambio de partes -Se cambia aceite al rotativo; -Se purga filtro de solidos: sucio -Se retira maleza en EMR -Se lava la estación con la karcher -Operando tr#2 a 45 Lbs

Usuario: **INTERCONEXIÓN DONDÉ**

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	Puertas presenta corroción
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Se aplica limpieza
Soportería	En buen estado
Manómetros	Se cambian 3; 2-1500 psi, 1- 600 psi
Área en general	Se realiza limpieza general

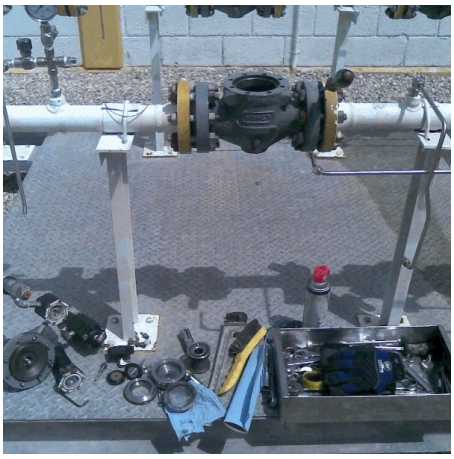

Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2011
Proximo llenado	01/10/2012

Observaciones:
-Se aplica mantto. predictivo a prv´s
-Se limpian inspeccionan y lubrican partes y accesorios
-Se reemplazan 2 diafragmas a prv´s 402 y 403

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	31/08/2012 02:38:09p.m.
Fecha de aprobación:	24/09/2012 04:37:48p.m.
Elaborado por:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por:	Hodin Alberto Escalante Antuna