



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: ANUAL RO-008

Usuario: DONDE
Equipo de inspección: OLYMPUS
No. de serie: 120971902
Fecha de calibración: 05/11/2013
No. de certificado: 27458



ISOMÉTRICO

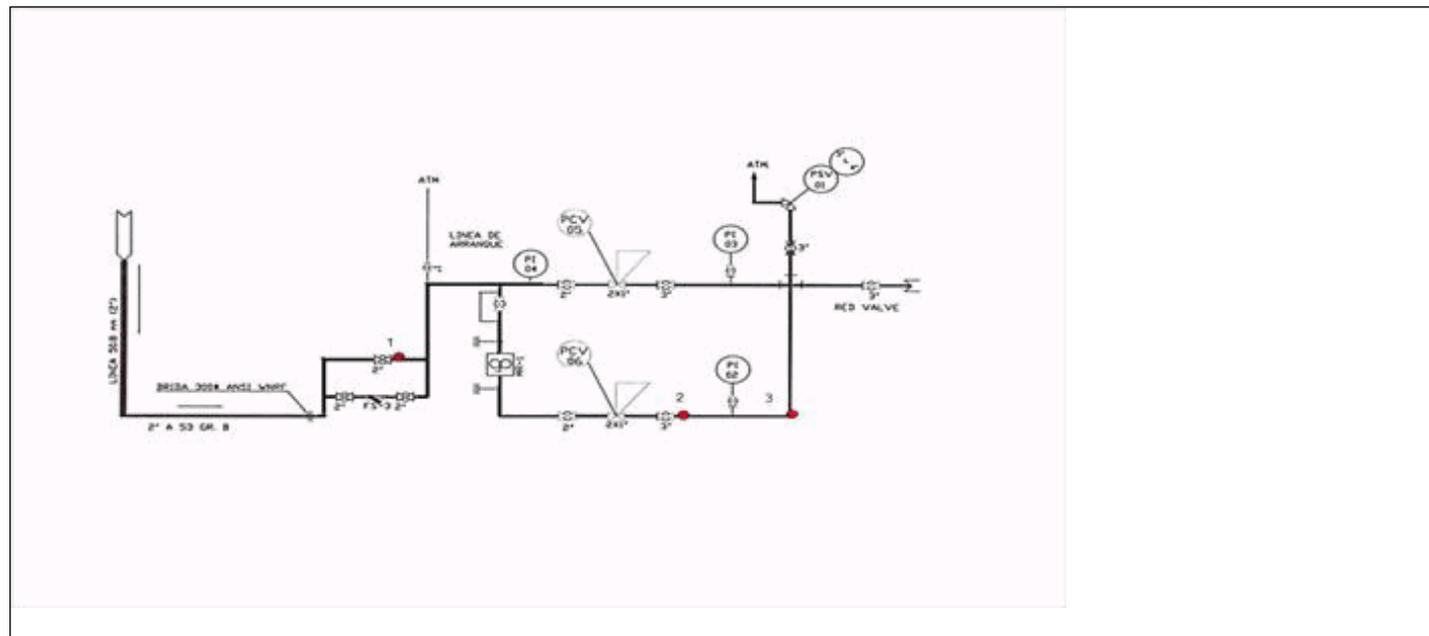

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.00000	0°	0.15000	350	0.02000
2	1	2.00000	90°	0.15300	350	0.02000
3	1	2.00000	180°	0.15500	350	0.02000
4	1	2.00000	270°	0.15200	350	0.02000
5	2	2.00000	0°	0.15500	45	0.00400
6	2	2.00000	90°	0.15500	45	0.00400
7	2	2.00000	180°	0.15500	45	0.00400
8	2	2.00000	270°	0.15400	45	0.00400
9	3	2.00000	0°	0.23800	45	0.00400

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/11/2013 05:12:57p.m.
Fecha de aprobación: 28/11/2013 02:41:15p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: ANUAL RO-008

Usuario: INTERCONEXION
Equipo de inspección: OLYMPUS
No. de serie: 12097-1902
Fecha de calibración: 05/07/2013
No. de certificado: 27458



ISOMÉTRICO

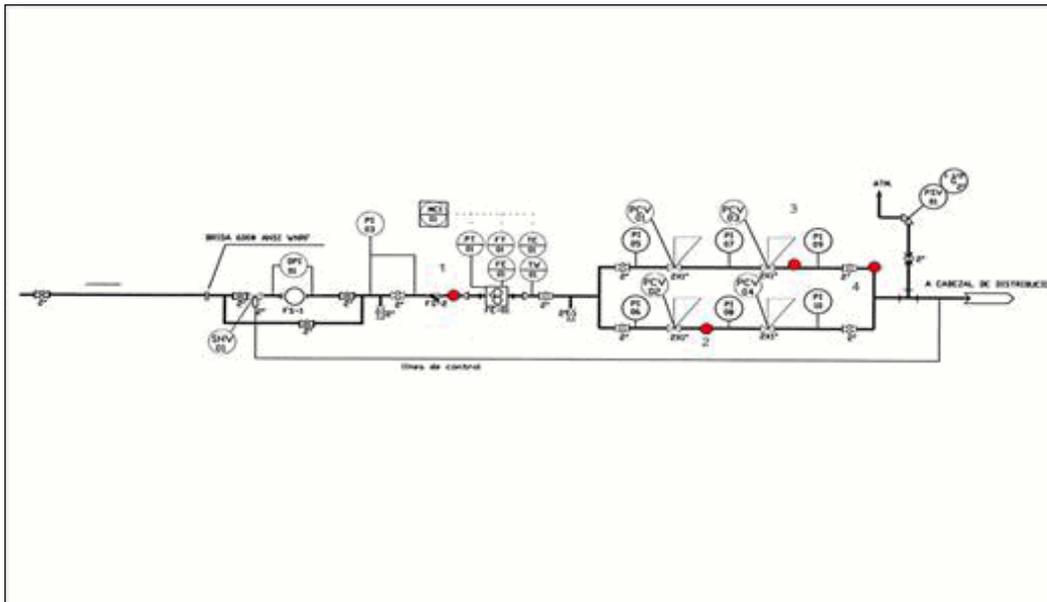

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.00000	0°	0.15800	900	0.05100
2	1	2.00000	90°	0.15300	900	0.05100
3	1	2.00000	180°	0.15700	900	0.05100
4	1	2.00000	180°	0.15100	900	0.05100
5	2	2.00000	0°	0.15100	640	0.03700
6	2	2.00000	90°	0.14700	640	0.03700
7	2	2.00000	180°	0.15500	640	0.03700
8	2	2.00000	270°	0.14900	640	0.03700
9	3	2.00000	0°	0.15100	350	0.02000
10	3	2.00000	90°	0.15200	350	0.02000
11	3	2.00000	180°	0.14800	350	0.02000
12	3	2.00000	270°	0.15800	350	0.02000
13	4	2.00000	0°	0.24600	350	0.02000

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/11/2013 05:12:57p.m.
Fecha de aprobación: 28/11/2013 02:41:15p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0 RO-008
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 22/11/2013 05:12:57p.m.

Fecha de aprobación: 28/11/2013 02:41:15p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares