



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2013 31-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: J. Cox México, S.A. de C.V.
Equipo de inspección: OLYMPUS
No. de serie: 110855202
Fecha de calibración: Oct 1 201
No. de certificado: LMD-12234



ISOMÉTRICO

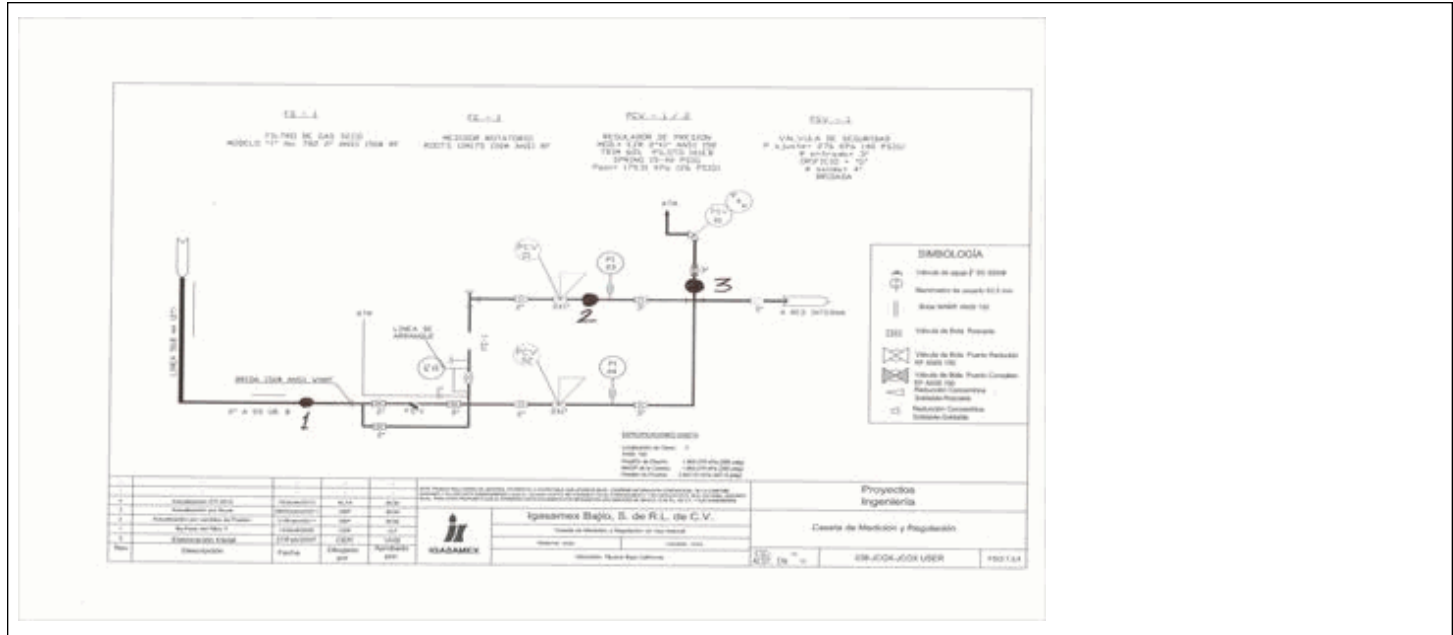

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0°	0.18	90	0.01
2	1	2.38	90°	0.18	90	0.01
3	1	2.38	180°	0.18	90	0.01
4	1	2.38	270°	0.18	90	0.01
5	2	2.38	0°	0.17	90	0.01
6	2	2.38	90°	0.16	90	0.01
7	2	2.38	180°	0.16	90	0.01
8	2	2.38	270°	0.17	90	0.01
9	3	3.50	0°	0.27	20	0.00
10	3	3.50	90°	0.27	20	0.00
11	3	3.50	180°	0.28	20	0.00
12	3	3.50	270°	0.28	20	0.00

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: J. Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2013 31-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Observaciones:
 Buen estado.



Usuario: INTERCONEXIÓN J COX.


Equipo de inspección: OLYMPUS

No. de serie: 110855202

Fecha de calibración: Oct 1 201

No. de certificado: LMD-12234

ISOMÉTRICO

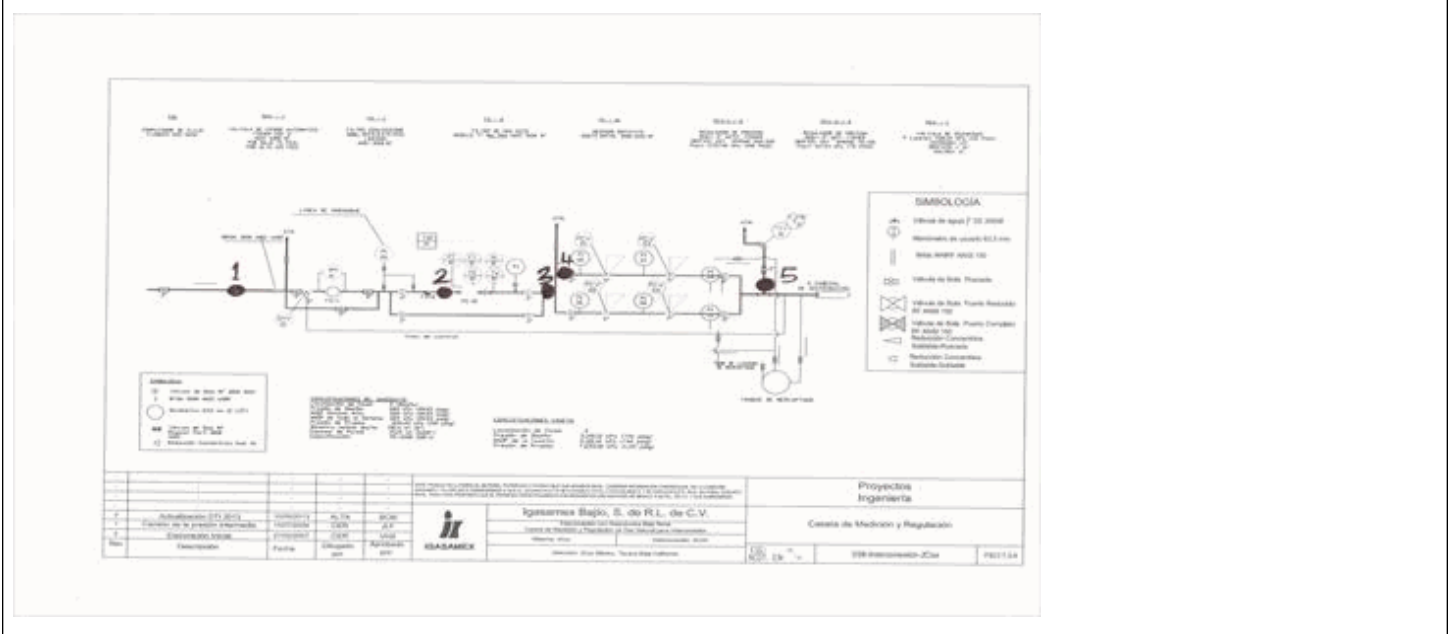

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0°	0.17	680	0.00
2	1	2.38	90°	0.18	680	0.00
3	1	2.38	180°	0.18	680	0.00
4	1	2.38	270°	0.17	680	0.00
5	2	2.38	0°	0.17	680	0.00
6	2	2.38	90°	0.17	680	0.00
7	2	2.38	180°	0.17	680	0.00
8	2	2.38	270°	0.17	680	0.00
9	3	2.38	0°	0.18	680	0.00
10	3	2.38	90°	0.17	680	0.00

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2013 31-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

11	3	2.38	180°	0.18	680	0.00
12	3	2.38	270°	0.17	680	0.00
13	4	2.38	0°	0.18	680	0.00
14	4	2.38	90°	0.17	680	0.00
15	4	2.38	180°	0.17	680	0.00
16	4	2.38	270°	0.18	680	0.00
17	5	2.38	0°	0.17	90	0.01
18	5	2.38	90°	0.17	90	0.01
19	5	2.38	180°	0.18	90	0.01
20	5	2.38	270°	0.17	90	0.01

Observaciones:

Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	_____
			Fecha de aprobación:

			Elaborado por:
			Jésus Baldenegro Ayala
			Aprobado por:
			Jesús Arnoldo Meráz Fernández