



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: Interconexion

Equipo de inspección: Olympus


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 05/07/2013

No. de certificado: 27458



ISOMÉTRICO

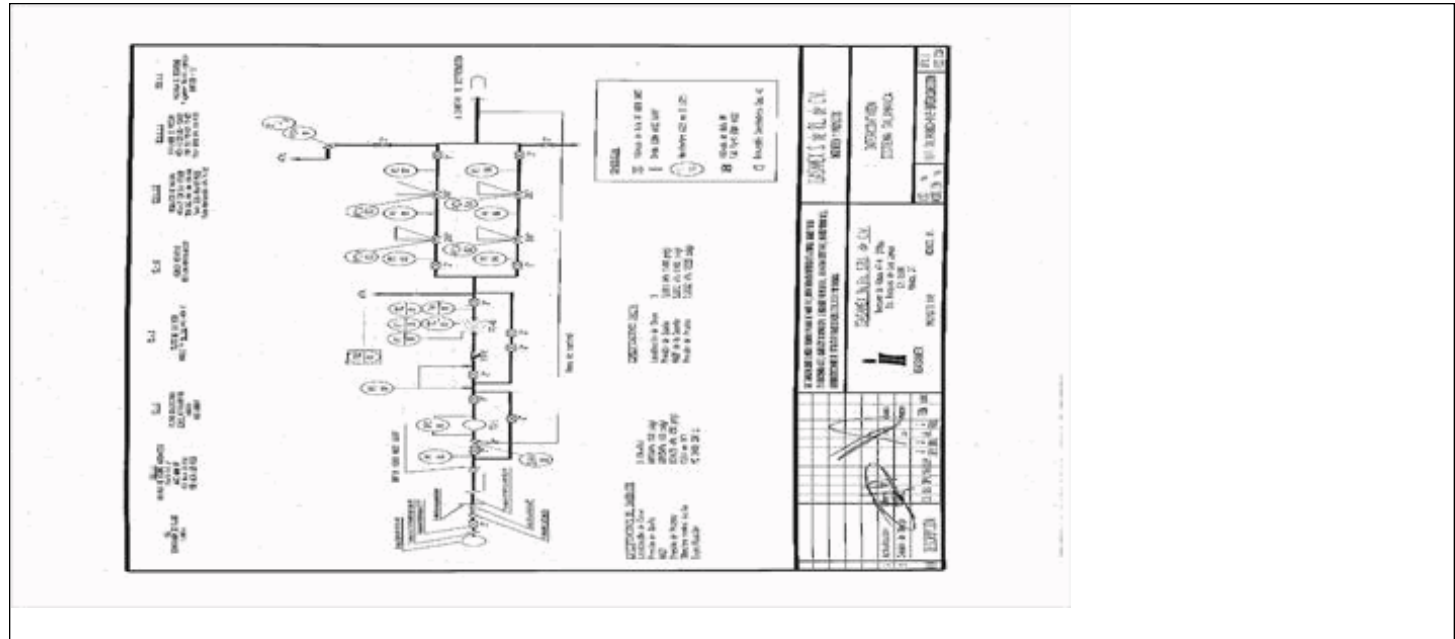

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	codo	2.00000	90°	0.16800	550	0.03140
2	codo	2.00000	90°	0.16300	550	0.03140
3	tubo	2.00000	90°	0.14500	550	0.03140
4	tee	2.00000	0°	0.24700	550	0.03140
5	codo	2.00000	0°	0.12900	550	0.03140
6	codo	2.00000	0°	0.16200	550	0.03140
7	tubo	3.00000	0°	0.20600	100	0.00860
8	tubo	3.00000	0°	0.21200	100	0.00860
9	tee	3.00000	0°	0.33800	100	0.00860
10	te	3.00000	0°	0.33200	100	0.00860

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/07/2013 10:06:49a.m.

Fecha de aprobación: 24/07/2013 07:03:52a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-008

Usuario: Megafrescos

Equipo de inspección: Olympus


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 05/07/2013

No. de certificado: 27458



ISOMÉTRICO

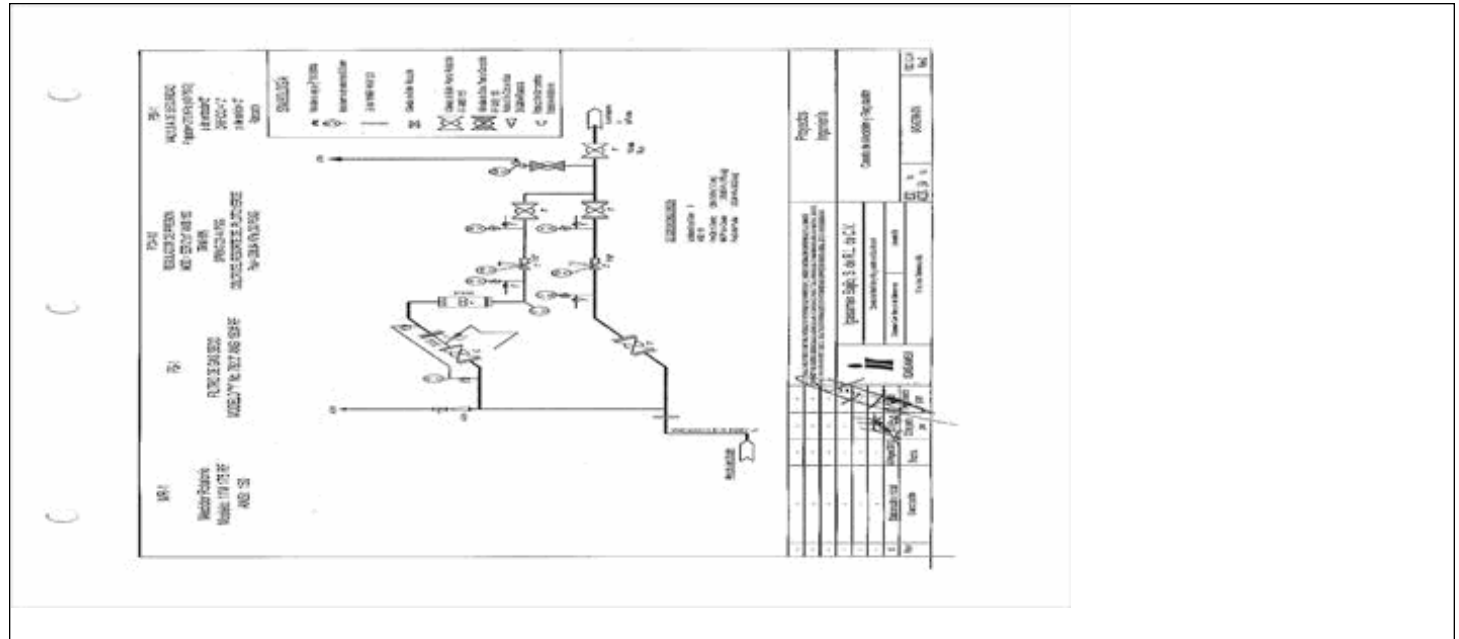

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espeor (plg)	Presion de operación (psig)	Espeor mínimo requerido
1	codo	0.00000	0°	0.16000	100	0.00570
2	tubo	2.00000	90°	0.13000	100	0.00570
3	codo	2.00000	0°	0.14800	100	0.00570
4	codo	2.00000	0°	0.14500	100	0.00570
5	tubo	3.00000	90°	0.18400	100	0.00570
6	codo	3.00000	0°	0.23000	100	0.00570

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/07/2013 10:06:49a.m.

Fecha de aprobación: 24/07/2013 07:03:52a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca