



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2014 14-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario:	Naturaltek S.A. de C.V.
Equipo de inspección:	OLYMPUS
No. de serie:	120971902
Fecha de calibración:	4-mar-15
No. de certificado:	SNDT 2015-Mar. 002



ISOMÉTRICO

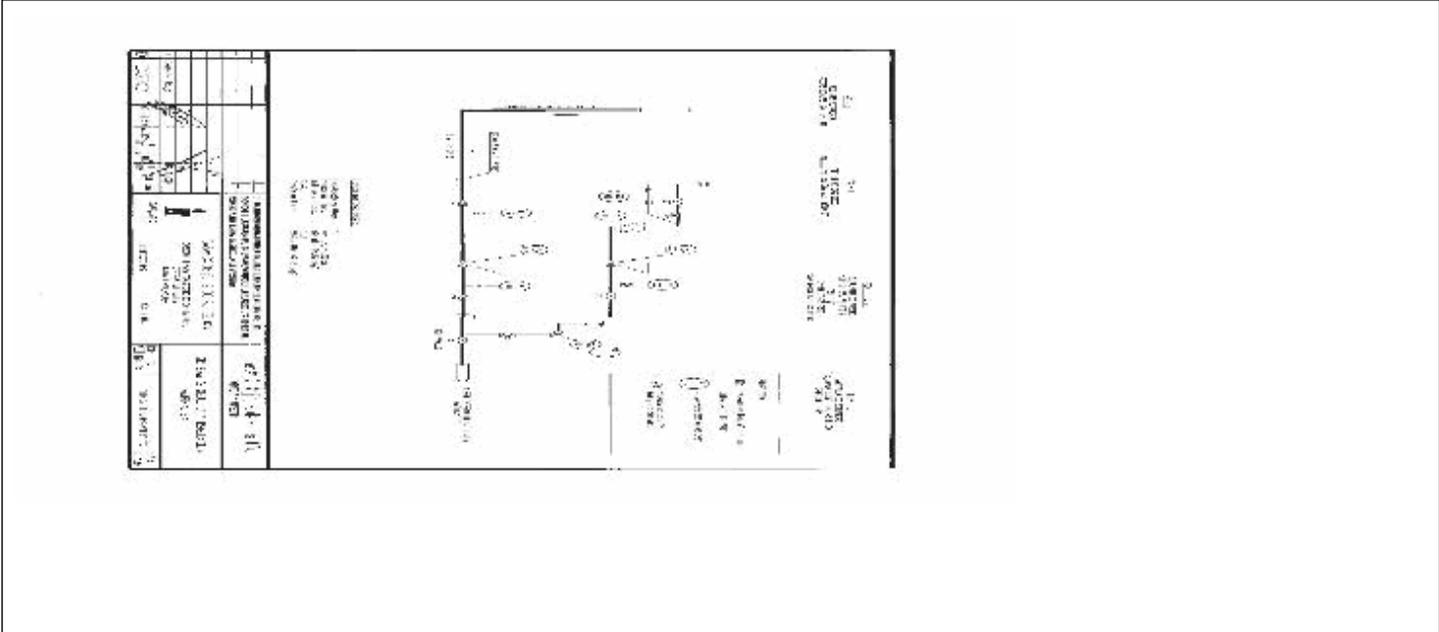

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.00	0	185.00	100	6.00000
2	2	2.00	90	165.00	100	6.00000
3	3	2.00	90	168.00	100	6.00000
4	4	3.00	0	199.00	40	9.00000
5	5	3.00	0	259.00	40	9.00000
6	6	3.00	0	208.00	40	9.00000

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Mar-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2014 14-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: INTERCONEXIÓN

Equipo de inspección: OLYMPUS


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 4-mar-15

No. de certificado: SNDT 2015-Mar. 002



ISOMÉTRICO

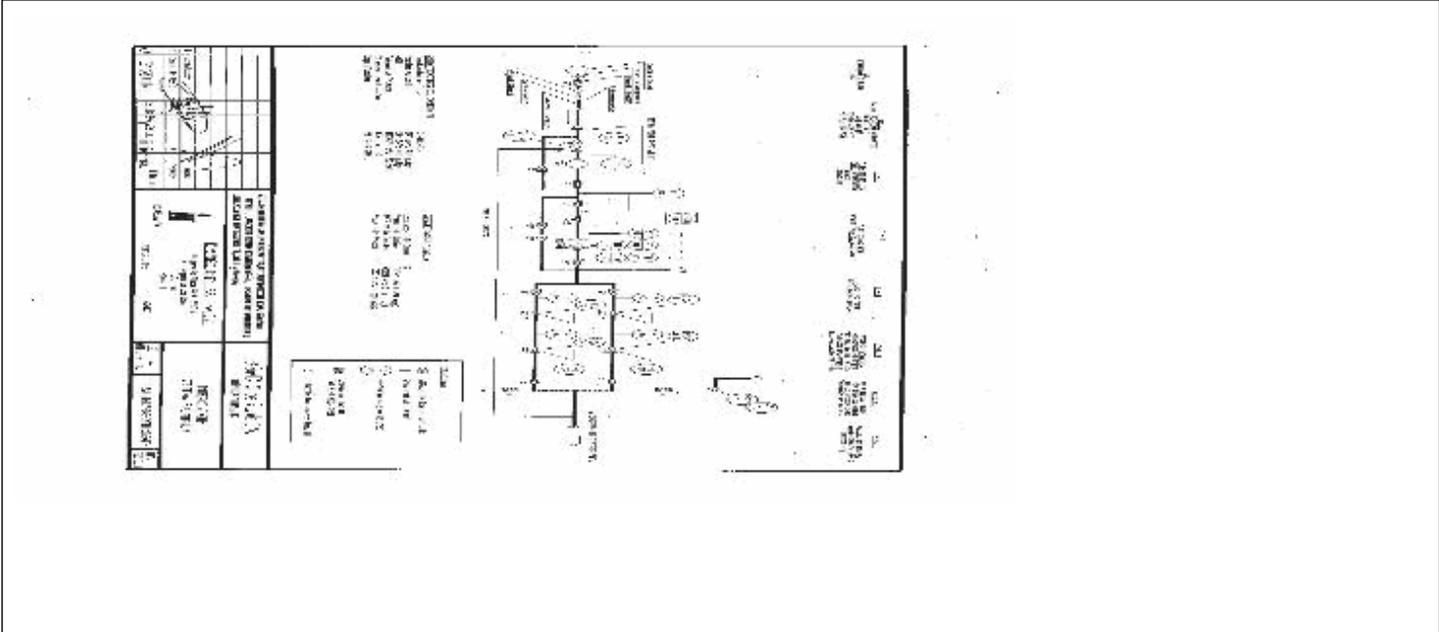

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.00	0	189.00	600	35.00000
2	2	2.00	90	173.00	600	35.00000
3	3	2.00	0	171.00	600	35.00000
4	4	2.00	0	283.00	600	35.00000
5	5	2.00	90	163.00	600	35.00000
6	6	2.00	0	190.00	600	35.00000
7	7	3.00	0	363.00	100	52.00000
8	8	3.00	0	348.00	100	52.00000

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Mar-2015

Fecha de aprobación: 25-Jun-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca