





IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	Periodo: 05-Ene-2015 al 04-Jul-2015	REV. 0
Fecha: 22-Feb-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-264-000-M6-48
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: EXTEC HS660	Fecha Calibración: 13-05-2015	No. Serie: 06411001555					
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	TODO EL SISTEMA	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00

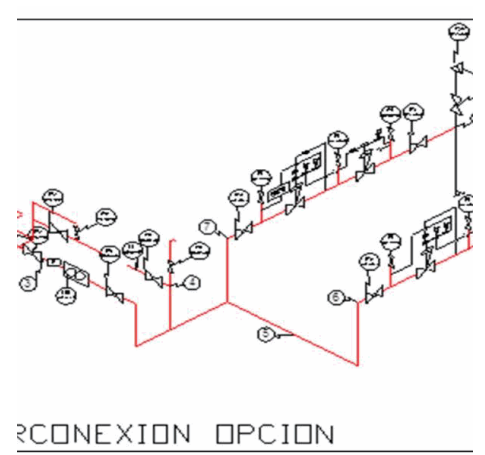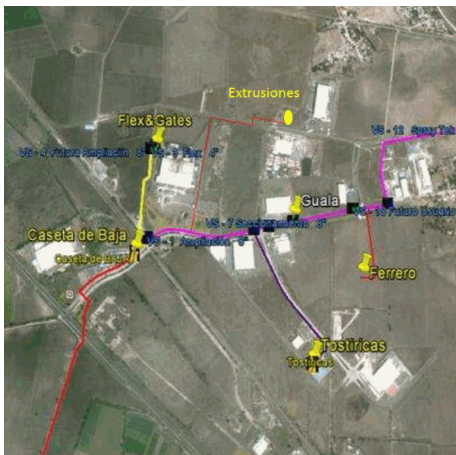

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Feb-2016
Fecha de aprobación: 23-Feb-2016
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez