



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPEORES**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2015 05-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Equipo de inspección:** OLYMPUS


**No. de serie:** 110855202

**Fecha de calibración:** 06/03/2016

**No. de certificado:** -



**ISOMÉTRICO**

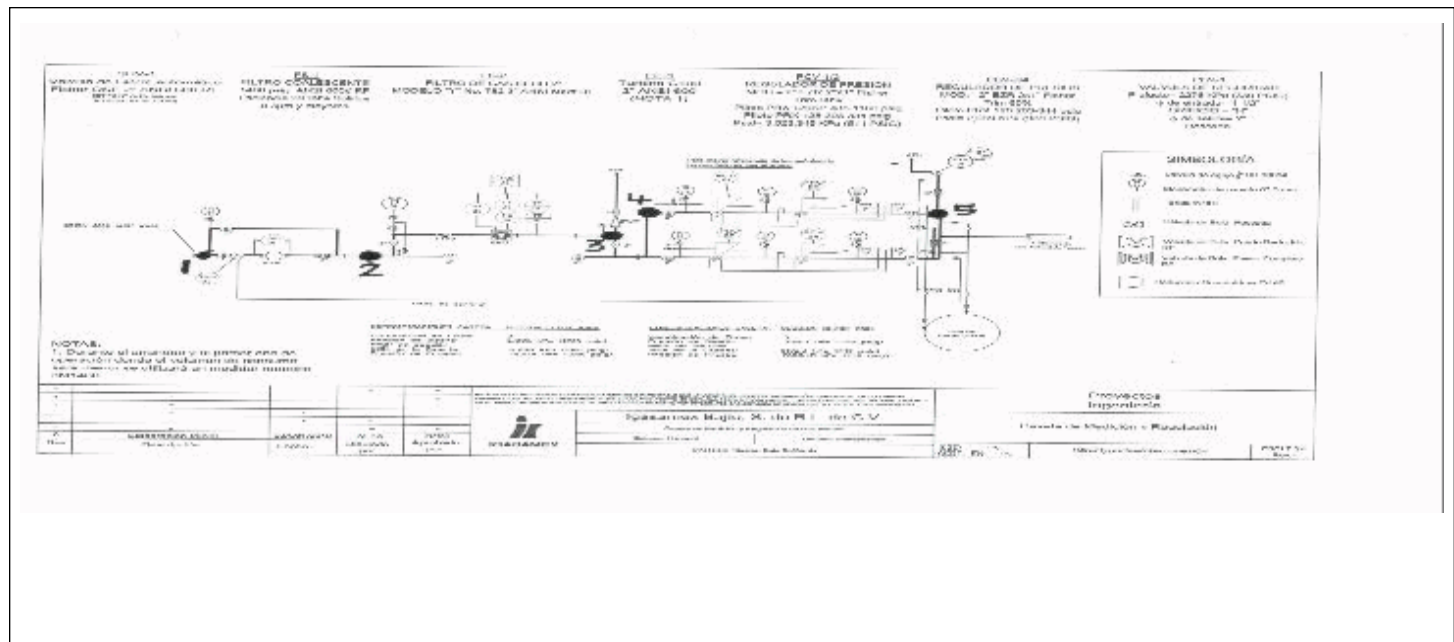

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPEORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
Nº	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0	0.17	850	0.05768
2	2	2.38	90	0.17	850	0.05768
3	3	2.38	180	0.18	850	0.05768
4	4	2.38	270	0.19	850	0.05768
5	5	2.38	0	0.17	850	0.05768
6	6	2.38	90	0.17	850	0.05768
7	7	2.38	180	0.17	850	0.05768
8	8	2.38	270	0.19	850	0.05768
9	9	2.38	0	0.18	850	0.05768
10	10	2.38	90	0.18	850	0.05768
11	11	2.38	180	0.17	850	0.05768
12	12	2.38	270	0.17	850	0.05768
13	13	2.38	0	0.17	850	0.05768

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Jun-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2015 05-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

14	14	2.38	90	0.17	850	0.05768
15	15	2.38	180	0.17	850	0.05768
16	16	2.38	270	0.16	850	0.05768
17	17	3.50	0	0.23	300	0.03000
18	18	3.50	90	0.24	300	0.03000
19	19	3.50	180	0.24	300	0.03000
20	20	3.50	270	0.24	300	0.03000


Observaciones:

Punto 1 ( 1-4), punto 2 ( 5-8) , punto 3 ( 9-12), Punto 4 (13- 16), punto 5 ( 17- 20 ).

**Usuario:** HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Equipo de inspección:** OLYMPUS  
**No. de serie:** 110855202  
**Fecha de calibración:** 03/06/2016  
**No. de certificado:** -



**ISOMÉTRICO**

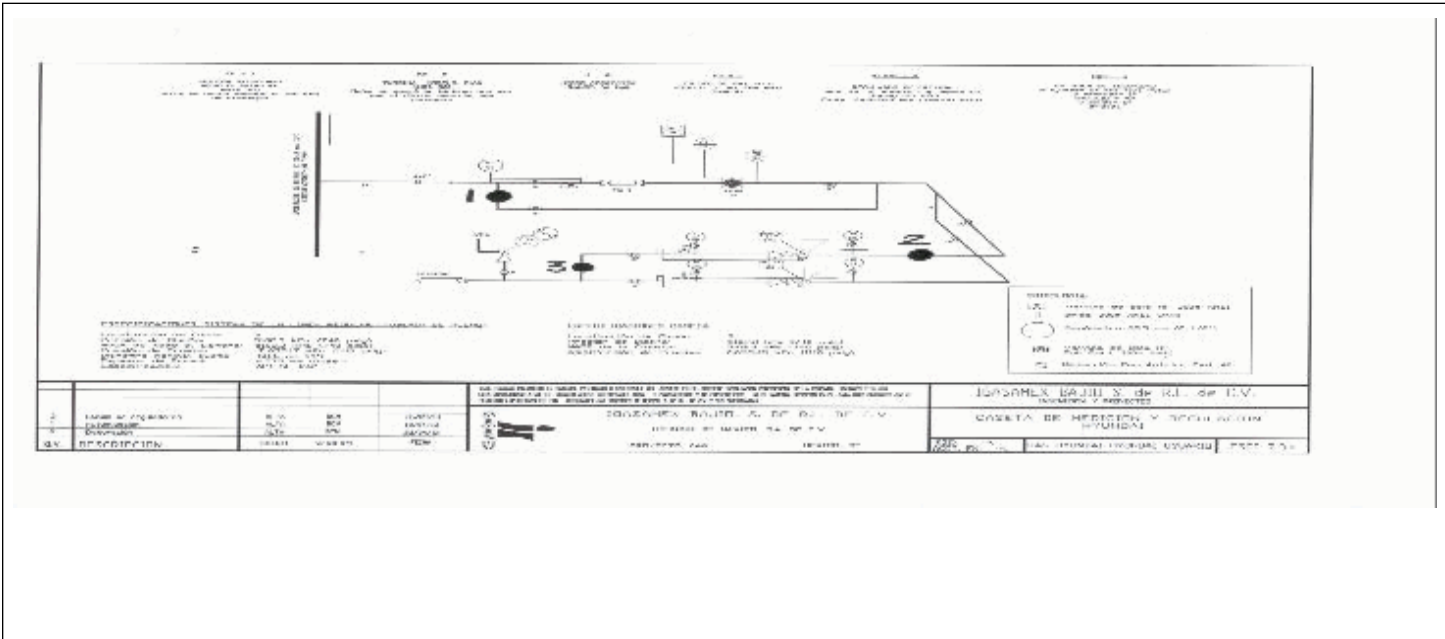

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	0	0.17	300	0.02036
2	2	2.38	90	0.17	300	0.02036
3	3	2.38	180	0.18	300	0.02036

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES**

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Jun-2015 05-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-008</b>

4	4	2.38	270	0.17	300	0.02036
5	5	2.38	0	0.17	300	0.02036
6	6	2.38	90	0.16	300	0.02036
7	7	2.38	180	0.16	300	0.02036
8	8	2.38	270	0.19	300	0.02036
9	9	8.50	0	0.27	4	0.00097
10	10	8.50	90	0.27	4	0.00097
11	11	8.50	180	0.27	4	0.00097
12	12	8.50	270	0.28	4	0.00097

Observaciones:

Punto 1 ( 1-4), punto 2 ( 5-8) , punto 3 ( 9-12).

---



---



---

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	03-Jun-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	03-Jun-2016
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández