



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.
Equipo de inspección: MEDIDOR ULTRASONICO
No. de serie: 110855202
Fecha de calibración: 29/Nov/ 13
No. de certificado: TDIM 2145/13



ISOMÉTRICO

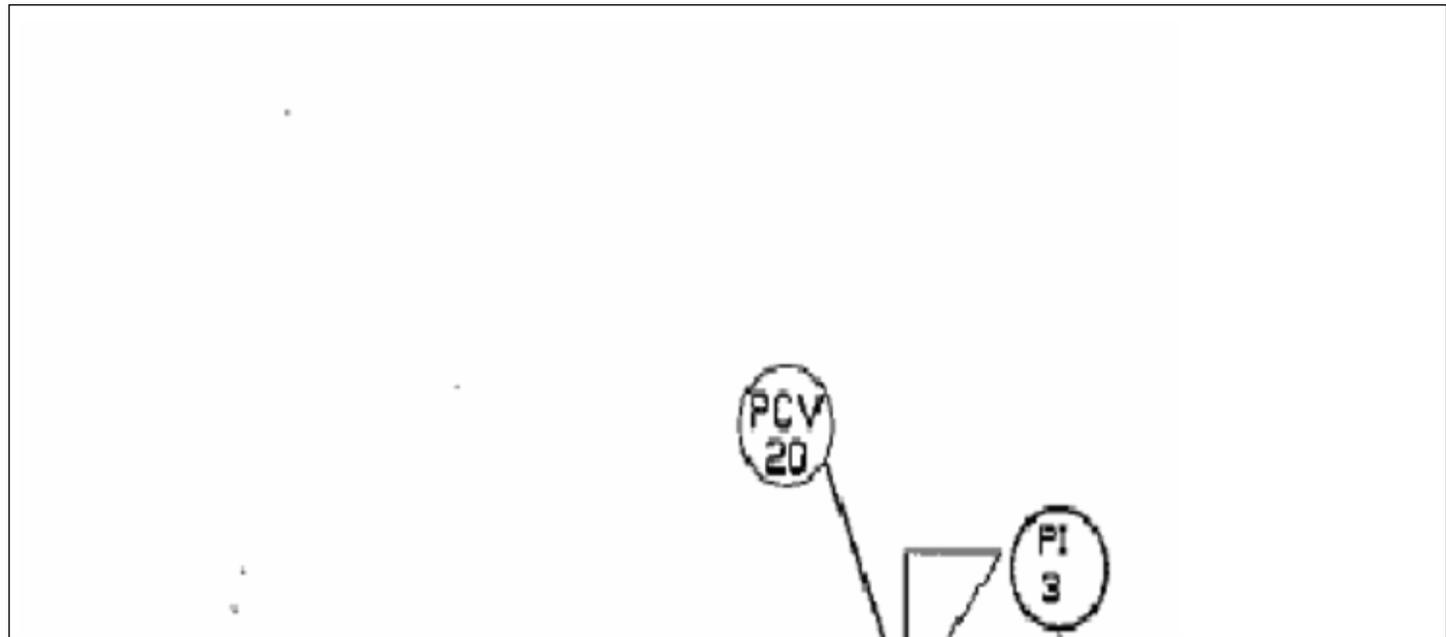

por mínimo requerido

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

1	1	2.38	90	0.15	300	0.02
2	2	2.38	270	0.16	300	0.02
3	3	2.38	270	0.16	300	0.02
4	4	2.38	90	0.15	300	0.02
5	5	2.38	90	0.14	300	0.02
6	6	3.50	270	0.21	30	0.00
7	7	3.50	270	0.21	30	0.00

Observaciones:
Ninguna por el momento.

Usuario:	OXIQIMICA, S.A. DE C.V.
Equipo de inspección:	MEDIDOR ULTRASONICO
No. de serie:	110855202
Fecha de calibración:	29/Nov/ 13
No. de certificado:	MDIM 2145/13



ISOMÉTRICO



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	20-Jun-2014
Fecha de aprobación:	23-Apr-2014
Elaborado por:	Edgar Fernández
Aprobado por:	Neffalí López




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

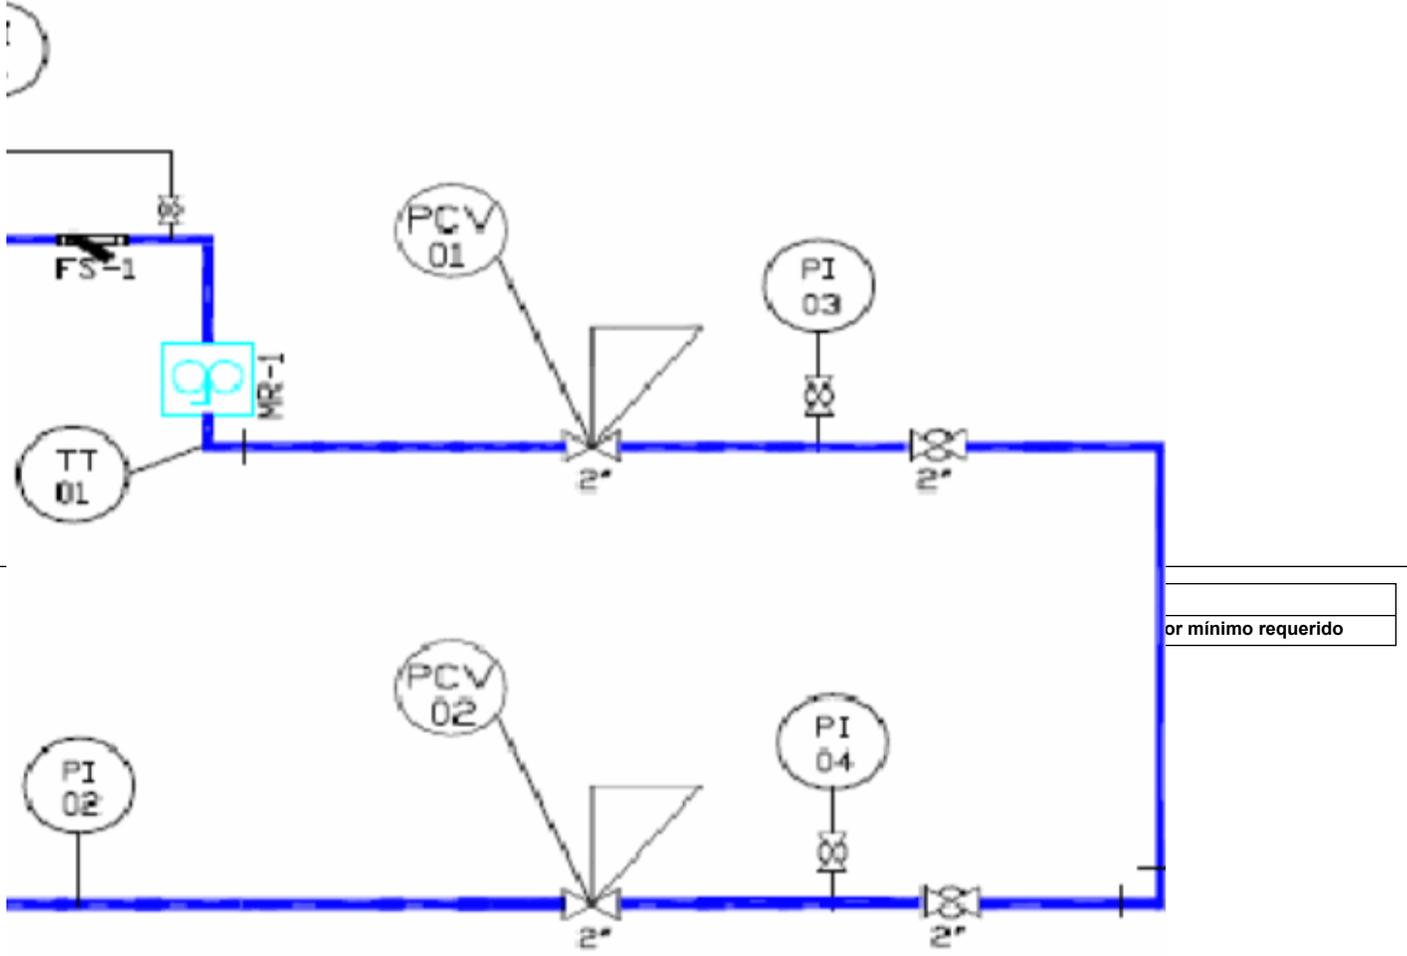

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

1	1	2.38	90	0.20	300	0.01
2	2	2.38	270	0.20	300	0.01
3	3	2.38	90	0.21	300	0.01
4	4	2.38	270	0.18	29	0.00
5	5	2.38	270	0.16	29	0.00

Observaciones:
Ninguna por el momento.

Usuario:	RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.
Equipo de inspección:	MEDIDOR ULTRASONICO
No. de serie:	110855202
Fecha de calibración:	29/Nov/13
No. de certificado:	TDIM 2145/13



ISOMÉTRICO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 23-Apr-2014

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López




IGASAMEX


IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

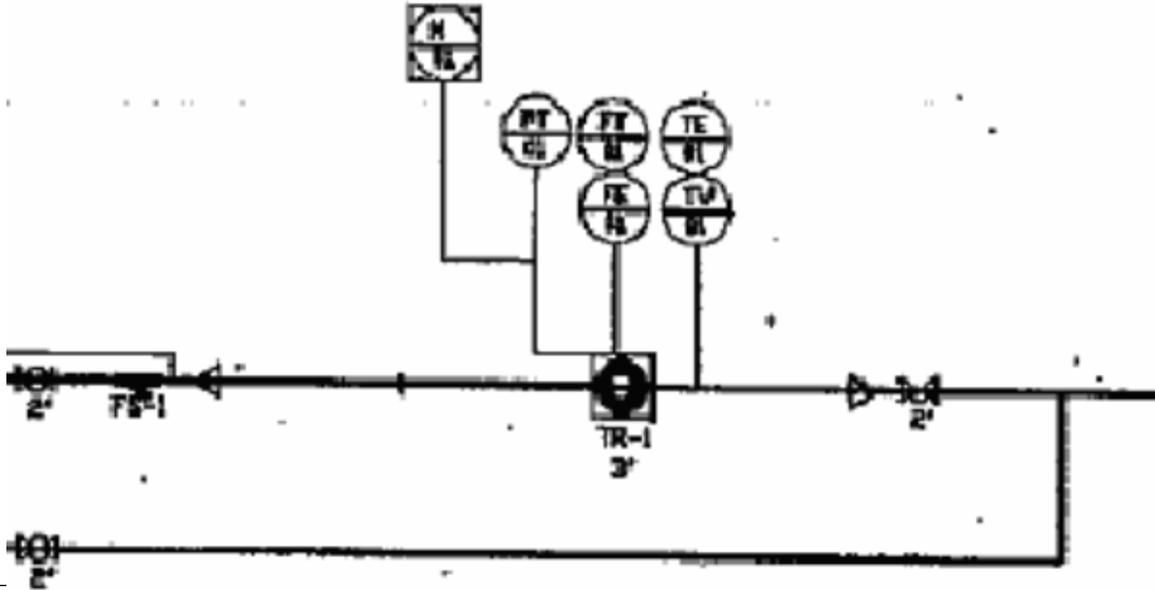

or mínimo requerido

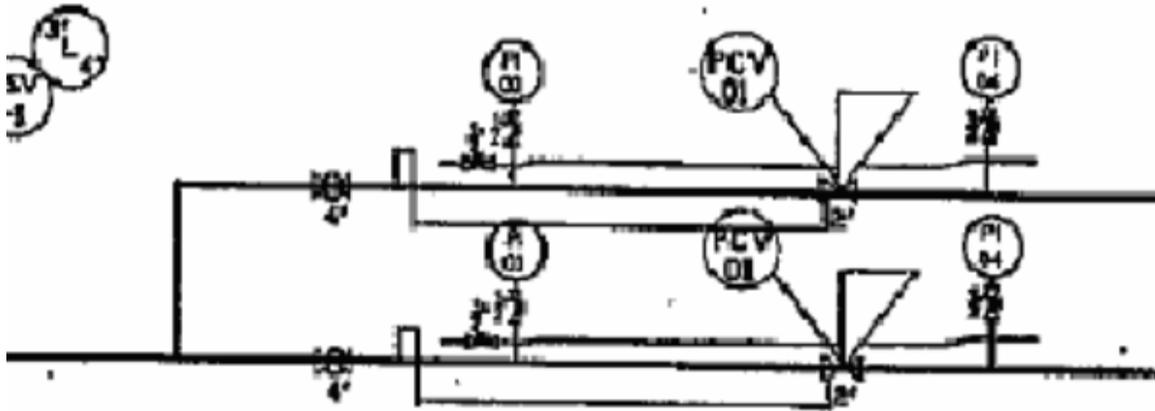

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Nefthalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

1	1	3.50	90	0.16	300	0.03
2	2	3.50	270	0.23	300	0.03
3	3	3.50	270	0.23	300	0.03
4	4	4.50	270	0.25	45	0.00
5	5	4.50	270	0.24	45	0.00

Observaciones:
Ninguna por el momento.

Usuario:	INTERCONEXIÓN
Equipo de inspección:	MEDIDOR ULTRASONICO
No. de serie:	110855202
Fecha de calibración:	29/Nov/ 13
No. de certificado:	TDIM 2145/13



ISOMÉTRICO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014

Fecha de aprobación: 23-Apr-2014

Elaborado por: Edgar Fernández


Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

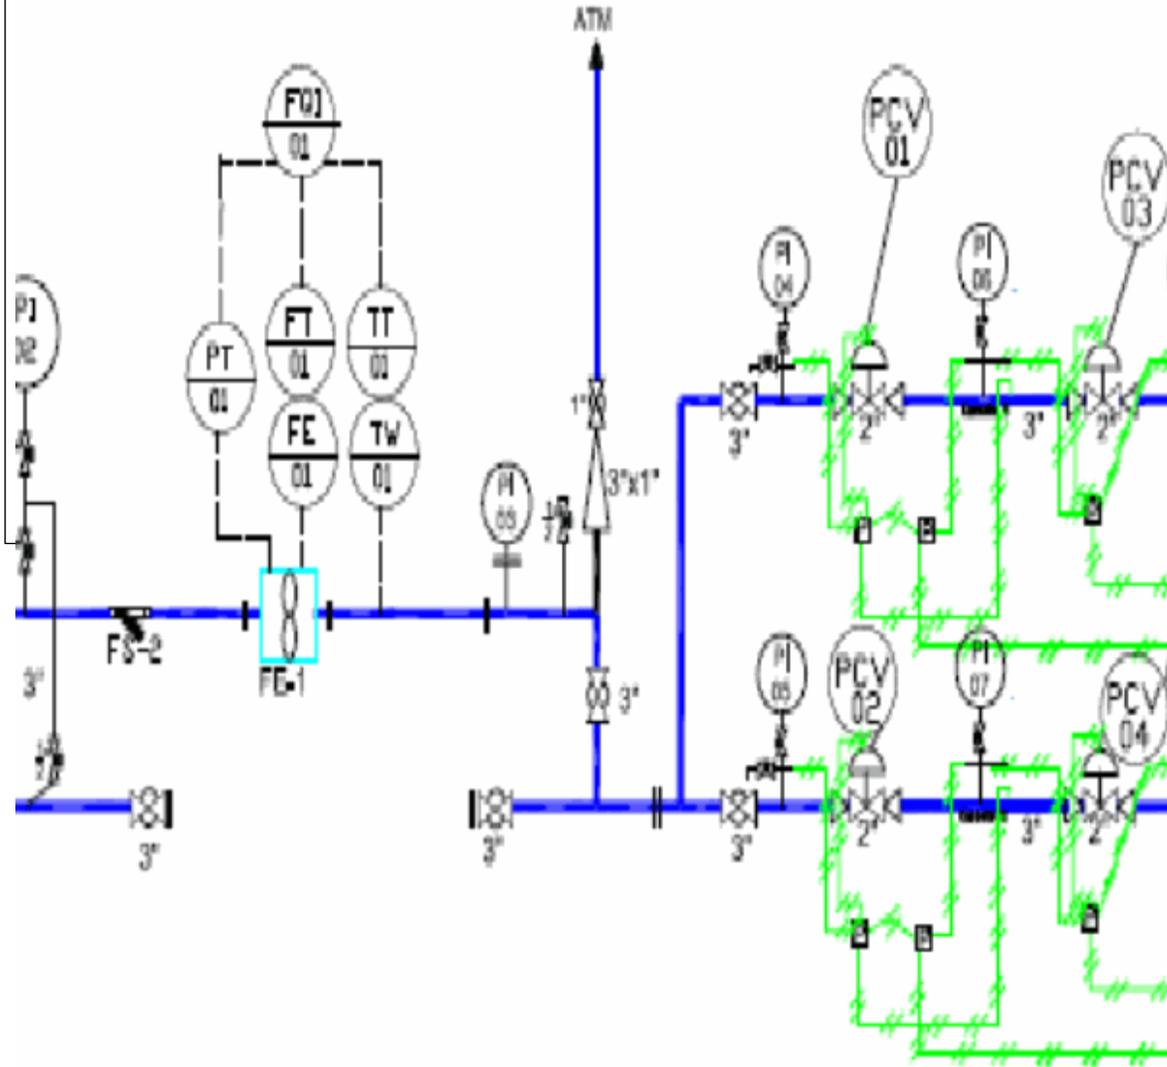

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

1	1	3.50	0	0.26	500	0.04
2	2	3.50	0	0.23	500	0.04
3	3	3.50	0	0.24	500	0.04
4	4	3.50	0	0.22	500	0.04
5	5	3.50	0	0.26	300	0.03
6	6	3.50	0	0.22	300	0.03

Observaciones:
Ninguna por el momento.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	20-Jun-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	23-Apr-2014
			Elaborado por:	Edgar Fernández
			Aprobado por:	Neftalí López