



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015 03-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Usuario: CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV

Equipo de inspección: Olympus MG2-DL


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 29-05-2014

No. de certificado: 31773



ISOMÉTRICO

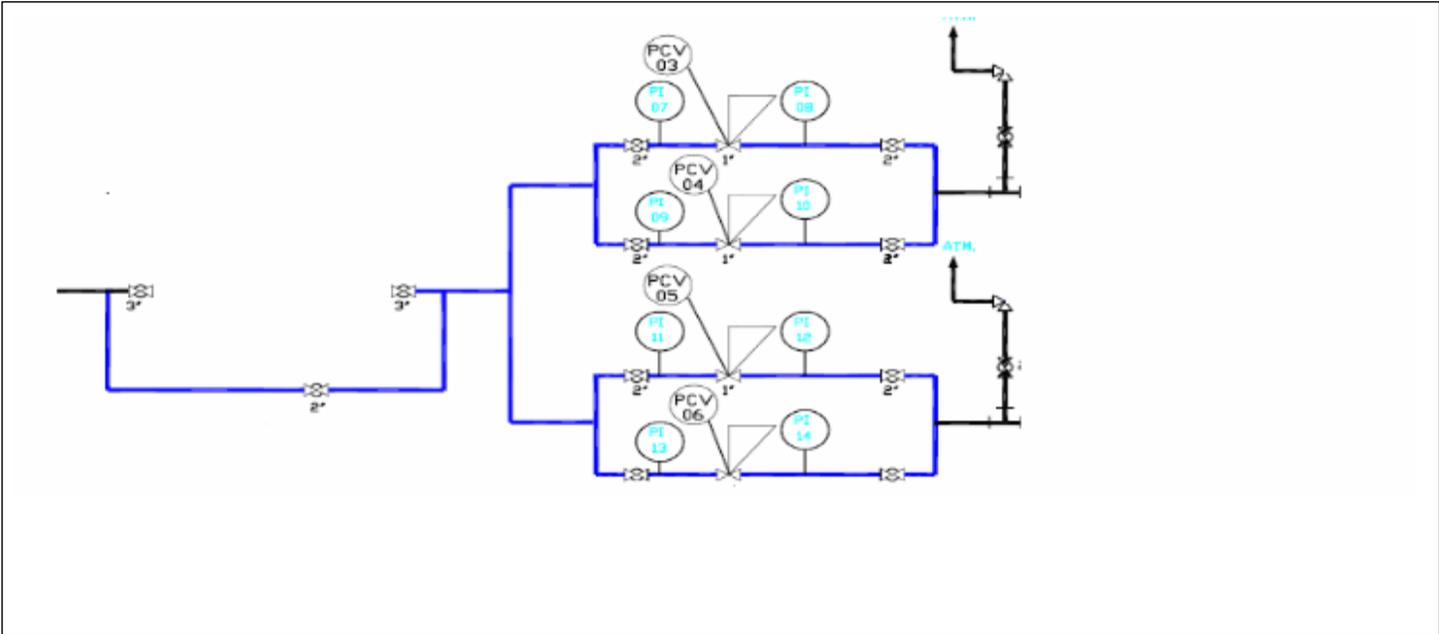

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA						
N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	3.50	90	0.25	400	0.03
2	2	3.50	90	0.25	400	0.03
3	3	2.38	90	0.22	400	0.02
4	4	2.38	270	0.27	400	0.02
5	5	2.38	270	0.25	250	0.01
6	6	2.38	270	0.26	400	0.02
7	7	2.38	270	0.24	250	0.01
8	8	2.38	90	0.22	400	0.02
9	9	2.38	270	0.24	400	0.02
10	10	2.38	270	0.26	60	0.00
11	11	2.38	270	0.24	400	0.02
12	12	2.38	270	0.26	60	0.00

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Feb-2015

Fecha de aprobación: 06-Feb-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015 03-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-008

Observaciones:
 Ninguna.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Equipo de inspección: Olympus MG2-DL


No. de serie: 120971902

Fecha de calibración: 29-05-2014

No. de certificado: 31773



ISOMÉTRICO

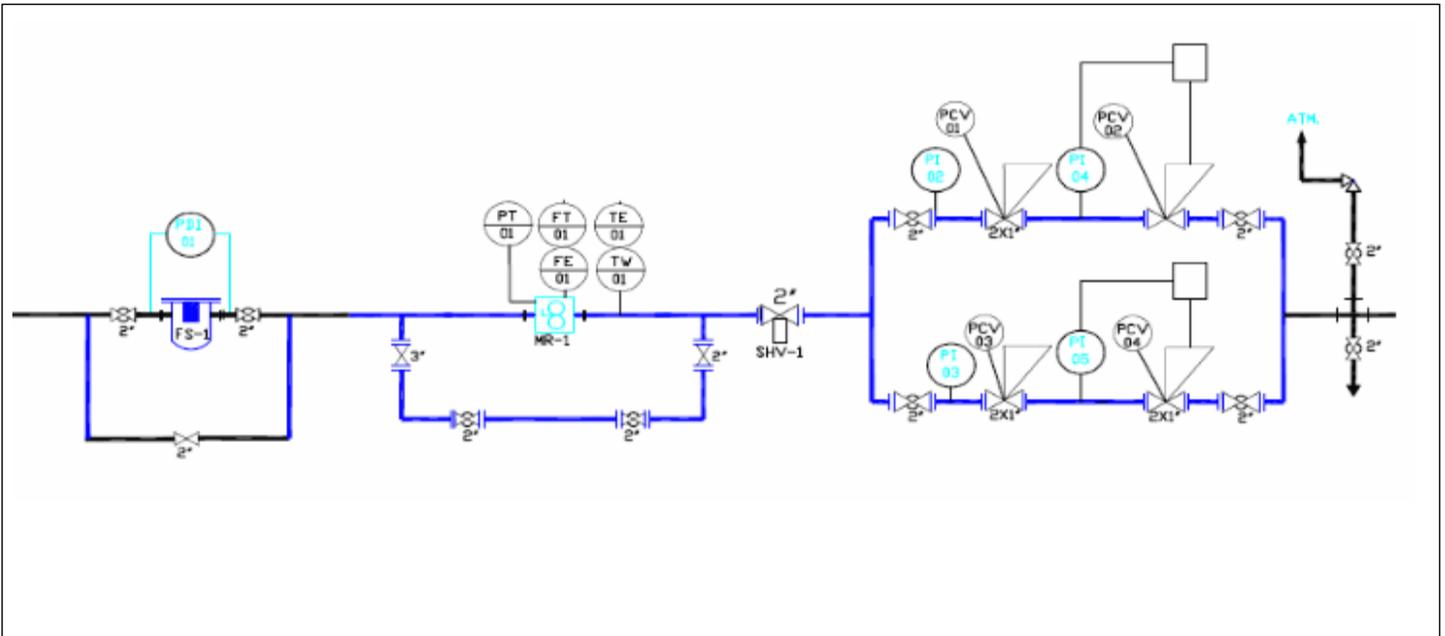

MEDICIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES EN MILESIMAS DE PULGADA

N°	Punto	Diametro Exterior (plg)	Cuadrante	Espesor (plg)	Presion de operación (psig)	Espesor mínimo requerido
1	1	2.38	90	0.18	800	0.05
2	2	2.38	90	0.11	800	0.05
3	3	3.50	270	0.24	800	0.07
4	4	3.50	270	0.24	800	0.07
5	5	2.38	90	0.19	800	0.05
6	6	2.38	270	0.19	800	0.05
7	7	2.38	270	0.18	400	0.02
8	8	2.38	90	0.20	800	0.05
9	9	2.38	270	0.19	800	0.05
10	10	2.38	270	0.19	400	0.02

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Feb-2015

Fecha de aprobación: 06-Feb-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015	03-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL		RO-008

11	11	3.50	0	0.32	400	0.03
12	12	2.38	0	0.28	400	0.02

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	06-Feb-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	06-Feb-2015
			Elaborado por:	Edgar Fernández
			Aprobado por:	Neftalí López