




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.	Periodo: 29-Nov-2013 al 28-Nov-2014	REV. 0
Fecha: 12-Aug-2014	Precio Gas: 60,000.00	Ficha: RO-DF-02-076-000-A1-15
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: BACHARA			Fecha Calibración: 26 mayo 2014	No. Serie: LV1001			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexión	Valvulas de Alivio	8,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	53.00	3,180,000.00
2	Caseta de Baja	Valvulas	17,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	19.00	1,140,000.00
3	Caseta de Baja	Valvulas	22,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	24.00	1,440,000.00
4	Tron Team Foods	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	Industrial La Fama	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	Agrometalica	Valvulas de Alivio	800	Grado 3	Reparacion < 15 meses	5.00	300,000.00
7	Saporis Comercial	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	Industrias Cari	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
9	Minería Empresarial	Valvulas de Alivio	7,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	46.00	2,760,000.00
10	DeAcero	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						147.00	8,820,000.00

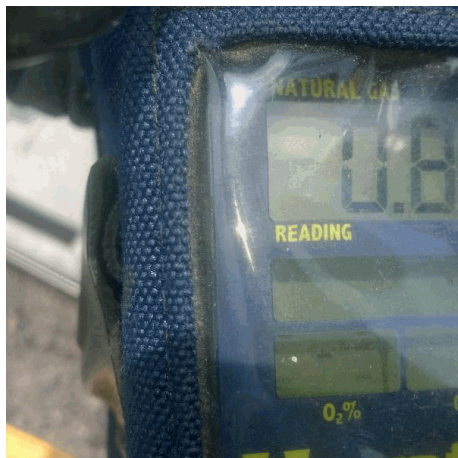

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Aug-2014
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca